

---

CloudyⅢ 1U-8Bay ラックマウント NAS サーバ  
ユーザーズマニュアル

---

第 2.20 版

2019/03/19



## 変更履歴

版数	日付	内容
1. 0	2016/03/07	初版作成
1. 1	2016/04/05	4-2-1 <u>工場出荷時の RAID 構成 HDD 構成のパラメータ変更</u> (Disk Cache : Enable -> Disable)
1. 2	2016/07/22	「管理 PC (Windows) への MSM インストール」版番号修正
1. 3	2016/07/26	5. 9 アラーム音の停止の iX 記述削除
1. 4	2016/07/29	4. RAID 再構成時の注意追記
1. 5	2016/08/16	スペアドライブ LED 記述追記
1. 6	2017/01/20	LED 点灯状態修正
1. 7	2017/06/21	仕様 エネルギー効率値 修正
1. 8	2017/07/27	仕様 RAID 構成 修正
2. 00	2017/08/29	r1. 8 から Windows Storage Server 2016 対応改版
2. 10	2018/08/01	ボリュームサイズ注意追記、PSU 容量変更
2. 20	2019/03/19	スペアドライブ LED 記述訂正

---

## はじめに

---

本書に含まれる内容は予告なく変更される場合があります。

株式会社ニューテックは、本書に記載された製品の適合性、暗黙の保証、運用における損害、及び、本書の使用に関連した損害について責任を負いかねます。また、本製品は、日本国外、軍事目的、原子力設備で使用されないことを前提としております。

株式会社ニューテックは、本書に記載された製品へ記録されたデータについて、その消失・誤記録における責任を負いかねます。

(データのバックアップは、システム管理者の責任において実施が必要です。)

本書は、著作権によって保護された情報を含んでおり、本書のいかなる部分も、株式会社ニューテックの書面による許可の無いまま、コピー、再版、他言語への翻訳を行ってはいけません。

株式会社ニューテック

〒105-0013

東京都港区浜松町2丁目7-19 KDX 浜松町ビル

<http://www.newtech.co.jp>

Copyright© 2017, Newtech Co.,Ltd. All rights reserved.

## 本書利用者の前提条件

---

本書は、コンピュータ装置の運用管理技術を有し、本書に記載された製品を利用するための、コンピュータOS(基本ソフト)のインストール及びシステム変更の知識、及び、安全な運用や発生する問題を解決できる人を前提としています。

# 安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただき、ケガや機器の障害を未然に防止するために、以下の注意事項を良くお読み下さい。

## 表示の意味



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、または重症を負う危険が切迫して生じる場合が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。



この記号は、注意（警告を含む）をうながす内容があることを示します。具体的な注意喚起内容をこの記号の中や近くに絵や文章で示します。



この記号は、禁止（してはいけないこと）の行為であることを示します。具体的な禁止内容をこの記号の中や近くに絵や文章で示します。



この記号は、強制（必ずすること）の行為であることを示します。具体的な強制内容をこの記号の中や近くに絵や文章で示します。

## 警告



本製品の分解、改造、修理をお客様ご自身で行わないで下さい。  
本製品や火災や感電、故障の原因となります。



電源プラグを  
コンセントから抜く

本製品やコンピュータ本体から煙が出たり異臭がした場合は、直ちに電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて下さい。  
すぐに販売店または弊社サポート窓口までご連絡下さい。  
そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。



禁止  
水濡れの  
使用禁止

本製品の内部に水などの液体や異物を入れないで下さい。  
万一入った時は、すぐに電源コードを抜いて販売店または弊社サポート窓口までご連絡下さい。



水濡れの  
使用禁止

本製品は水を使う場所や湿気の多い所で使用しないで下さい。  
火災や感電、故障の原因となります。

## 注意



禁止

本製品の上に乗ったり、物を乗せたりしないで下さい。  
機器が故障や、倒れてケガの原因になります。



本製品に添付又はオプションのケーブル、コネクタ以外はご使用にならないで下さい。  
火災や感電、故障の原因となります。



接触禁止

ぬれた手で電源プラグを触らないで下さい。  
火災や感電、故障の原因となります。



禁止

電源プラグの端子にほこりや金属物が付着したままご使用にならないで下さい。  
火災や感電、故障の原因となります。  
万一付着している場合は、良く拭き取ってからご使用下さい。



アースを付ける



電源プラグはコンセントの奥まで確実に挿し、アースを取ってご使用下さい。

火災や感電、故障の原因となります。

※本製品ではアース付きの3端子タイプの電源プラグを使用していますが、一時的にアース線付きの3端子-2端子変換アダプタを使用する場合も必ずアース線を接続してご使用下さい。



リチウム電池の取り扱いについては、次のことを必ず守って下さい。  
本装置の内蔵バッテリには、リチウム電池が使われています。取り扱いを誤ると、発熱、破裂、発火などの危険があります。

- ・充電、電極除去、分解をしない
- ・加熱、焼却をしない。
- ・電池は水にぬらさない
- ・子供が飲み込んだりしないように、十分注意する
- ・リチウム電池を廃棄する場合は、地方自治体の条例、または規制に従ってください。
- ・バッテリの極性（+、-）を正しく取り付けること。間違えると発熱、破裂、発火などの危険があります。

# 目次

---

はじめに.....	I
本書利用者の前提条件 .....	I
安全にお使いいただくために.....	II
目次.....	IV
<b>1. 新規導入 .....</b>	<b>1</b>
1-1. 梱包品の内容確認.....	1
1-2. 設置場所の確認 .....	1
1-3. システムインターフェイス .....	2
1-3-1. フロントサイド (前面) .....	2
1-3-1-1 ドライブキャリア LED .....	4
1-3-2. スロット番号.....	4
1-3-3. ハードディスクの交換方法.....	5
1-3-4. バックサイド (背面) .....	6
1-3-4-1 電源.....	6
1-3-4-2 マザーボードインターフェイス .....	6
<b>2. ラックへの設置 .....</b>	<b>7</b>
2-1. INNER RAIL .....	7
2-2. OUTER RAIL.....	8
2-3. シャーシの取り付け .....	10
2-4. 電源ケーブルの接続 .....	11
<b>3. システムボードの管理.....</b>	<b>12</b>
3-1. BMC: BASEBOARD MANAGEMENT CONTROLLER .....	12
3-1-1. BMC 接続準備 .....	12
3-2. BMC の操作 .....	15
3-2-1. ログイン.....	15
3-2-2. Date and Time .....	16
3-2-3. Console Redirection.....	16
3-2-4. キーボード設定.....	18
3-2-5. Event Log.....	19
3-2-6. Sensor Readings .....	20
3-2-7. Power Control .....	21
3-2-8. Alerts.....	21
<b>4. RAID 構成方法.....</b>	<b>23</b>
4-1. RAID 構成の確認方法.....	23
4-1-1. WebBIOS による確認方法 .....	23
4-1-2. ハードディスクの状態確認 .....	25
4-1-3. VD の状態確認.....	26

---

4-1-4. WebBIOS の終了 .....	27
4-2. RAID 構成の削除及び再構成 .....	28
4-2-1. 工場出荷時の RAID 構成 .....	28
4-2-2. RAID 構成の削除 .....	30
4-2-3. RAID、ロジカルドライブの構築、スペアドライブ設定 .....	31
4-2-3-1 RAID の構築 .....	31
4-2-3-2 スペアドライブの設定 .....	37
5. MEGARAID STORAGE MANAGER(MSM)の使用方法 .....	38
5-1. MSM 操作方法 .....	38
5-2. WINDOWS サーバへの MSM インストール .....	39
5-3. 管理 PC (WINDOWS) への MSM インストール .....	42
5-4. MSM のアンインストール (WINDOWS サーバ) .....	42
5-5. ファイアウォール設定変更 (WINDOWS サーバ) .....	42
5-6. MSM の起動 .....	44
5-7. イベントログ取得方法 .....	47
5-8. イベントの EMAIL 通知 .....	48
5-9. アラーム音の停止 .....	50
5-9-1. MSM からのアラーム音停止 .....	50
5-9-2. Web BIOS からのアラーム音停止 .....	51
5-10. グローバル・ホットスペアの設定 .....	52
5-11. パトロールリード・整合性検査 (CONSISTENCYCHECK) .....	53
5-11-1. PatrolRead 設定について .....	53
5-11-2. ConsistencyCheck 設定について .....	53
5-11-3. パトロールリード 手動実行手順 .....	54
5-11-4. パトロールリード スケジュール実行手順 .....	55
5-11-5. ConsistencyCheck(整合性検査) 手動実行手順 .....	56
5-11-6. ConsistencyCheck(整合性検査) スケジュール実行手順 .....	59
5-12. MSM による RAID の構築 .....	61
5-13. HDD 障害時の MSM 画面 .....	62
6. RAID コントローラによるアラーム音 .....	63
7. 装置監視・障害通知機能について .....	64
7-1. 装置監視・障害通知機能 .....	64
7-1-1. 監視対象部位/通知手段 .....	64
7-1-2. FAN、電源ユニット配置 .....	65
付録 1. 製品仕様 .....	66
付録 2. 消費電力/発熱量 .....	68

# 1. 新規導入

製品の梱包を開けてから設置までの手順について記載します。なお、この章には本装置の基本的な操作方法も記載しておりますので、運用を開始される前に必ずお読み下さい。

## 1-1. 梱包品の内容確認

梱包品一式が揃っていることをご確認下さい。万一、不足品があった場合、速やかにお買い上げの販売会社までご連絡下さい。



### 本体の移動

サーバ本体は重量物なので、箱から取り出す時などは二人以上で作業して下さい。

## 1-2. 設置場所の確認

本装置を設置する場所については、以下の点にご注意して下さい。



### ホコリの多い場所、湿気の多い場所には置かない

換気扇の近くなどホコリの多い場所、加湿器の近くや水仕事の作業場などには設置しないで下さい。また、工場など空気中に油分やその他微粒子がある環境での設置もできません。このような環境に設置される場合は、防塵・防油の密閉型ラックキャビネットをご使用されることをお奨めします。



### 振動のある場所

机上でも引き出しの開閉が頻繁に行われる場所や、振動を起こしている機器の近くには設置しないで下さい。



### 高温・低温になる場所

直射日光の当たる場所や、暖房器具の近くなどには設置せず、周囲温度がなるべく常温(10~35°C)の場所に設置して下さい。夜間・休日などエアコンが停止するオフィスなどの環境では、24時間連続稼動システムの運用は避けて下さい。これは、夏場エアコンの停止する休日に24時間連続稼動システムのトラブルが多く報告されており、後の調査で、その環境が45°Cを超える事例もあったためです。また、サーバルームを設けていても、エアコンが集中管理されている場合は、オフィスと連動しているため、冬場は冷房に設定できない場合もあります。したがって、サーバルームのエアコンに、必ず独立稼動できるタイプを設置して下さい。




### 他の装置とのスペース

背面部は、30cm程度のゆとりをもって下さい。ラックマウント製品では、その基準に従って設置しますが、実装されるキャビネットは、本装置の運用の際にはエアフローなどの点において十分冷却能力のあるタイプを選択して下さい。また、ラックの冷却能力や、設置場所のエアコンの能力によっては高密度実装ができない場合があります。その場合には、それぞれの機器間で0.5U程度のスペースを空けると冷却効率が上がる場合があります。

## 1-3. システムインターフェイス

### 1-3-1. フロントサイド（前面）

前面右手にコントロールパネルがあります。

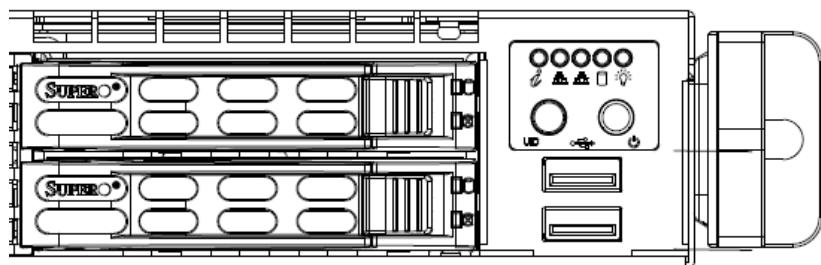

<コントロールパネルボタン>

電源ボタン：電源 ON もしくは OFF の際使います。電源 OFF の際メインパワーは落ちますが、スタンバイ電源は入ったままになります。カバーを開けてサーバ内の操作をする場合は電源ケーブルを抜いてください。



リセットボタン：システムをリセットする際に押します。



UID (Unit Identifier) ボタン：

ボタンを押すとブルーライトが点灯します。

ラック作業時、対象サーバの確認として使用できます。

U I D



<コントロールパネル LED>

コントロールパネル上に 5 個の LED があります。

Power : 点灯時電源が ON の状態になっています。システムの起動中は常に点灯しています。



ネットワークアクティビティ : 点滅している場合 NIC にアクセスがあります。NIC 1 と NIC 2 があります。



HDD : 本 LED は未使用です。



Universal Information : 機材状態を簡潔に示します。



1 回/秒 間隔で赤点滅 → FAN 故障

赤点灯継続 → オーバヒート

1 回/4 秒間隔で赤点滅 → 電源障害

青点灯継続 → UID ボタン使用による点灯

青点滅継続 → IPMI 経由 UID 点滅

<Universal Information LED ステータス一覧>

Universal Information LED States	
State	Indication
Fast Blinking Red (1x/sec)	Fan Fail
Solid Red	CPU Overheat
Slow Blinking Red (1x/4 sec)	Power Fail
Solid Blue	Local UID Button Depressed
Blinking Blue	IPMI-Activated UID

### 1-3-1-1 ドライブキャリア LED

<上側 LED: アクセス LED>

消灯: HDD 搭載なし、HDD 認識異常、/ SATA HDD, SSD 搭載時 HDD アクセスなし

青点灯 : SAS HDD 搭載時 : HDD アクセスなし

青消灯(点滅) : HDD アクセス時

<下側 LED: ステータス LED>

赤点灯 : ディスク障害時

赤点滅 : リビルド中 (リビルド対象ドライブ : 赤点滅 (ブリンク 1 回))


スペアドライブ : 消灯



サーバ稼働中に故障していないHDDを取り外さないでください。  
データ損失やサーバが停止することがあります。

### 1-3-2. スロット番号

ハードディスクドライブのスロット番号は以下通りです。

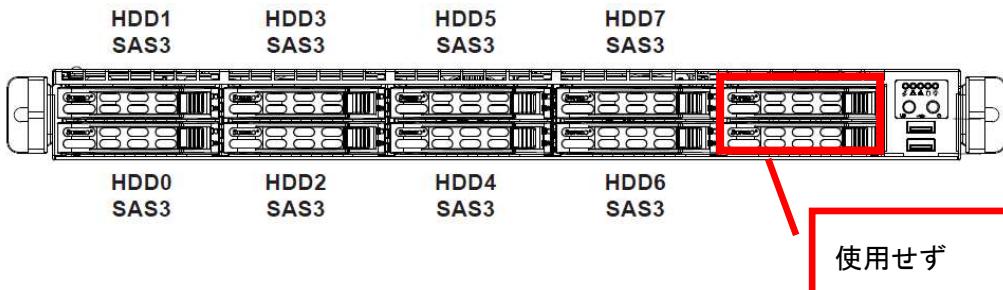

### 1-3-3. ハードディスクの交換方法


サーバ稼働中にハードディスクが故障した場合、冗長性のある RAID 構成ならば、サーバを停止することなく HDD モジュールの交換が可能です。

[4-13 HDD 障害時の MSM 画面](#)を併せて参照ください。

交換する HDD モジュールのリリースボタンを押します。

HDD モジュールのリリース／ロックレバーが前に出てきます。

リリース／ロックレバーを引くと、HDD モジュールが取り出せます。

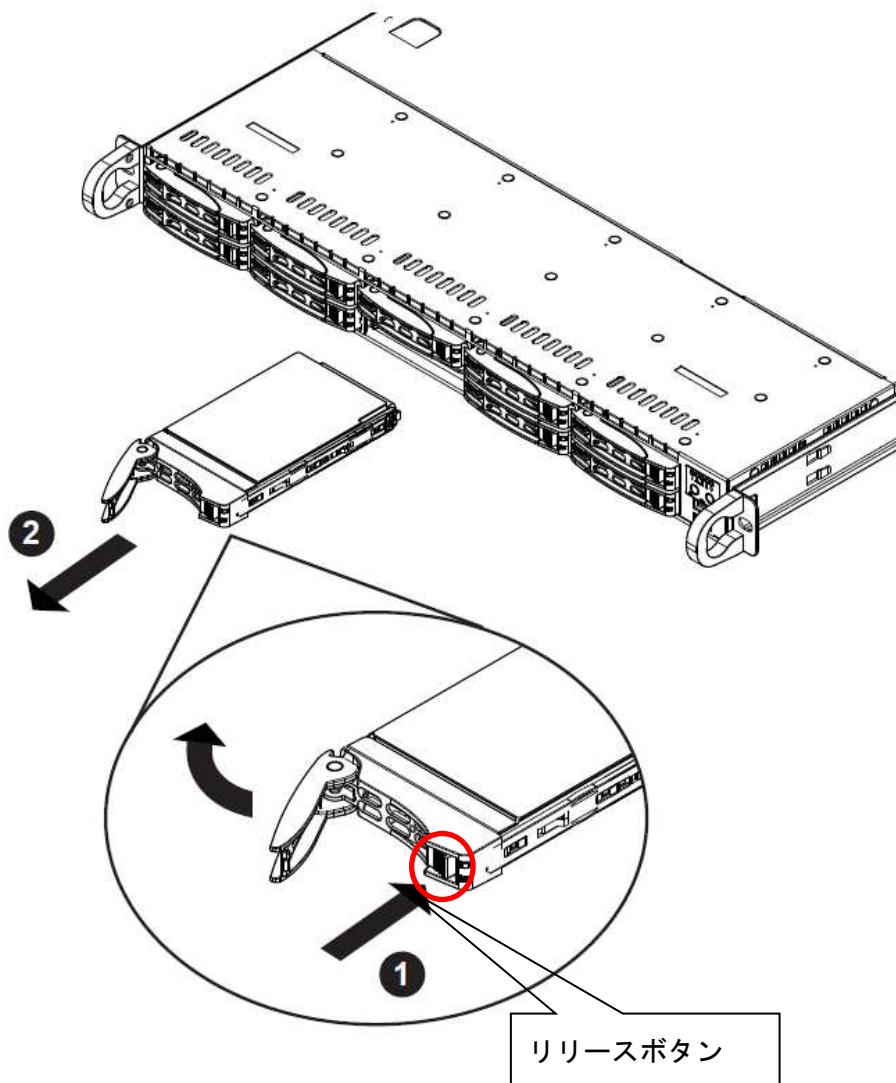


## 1-3-4. バックサイド（背面）

### 1-3-4-1 電源

背面から見て左側にホットプラグ可能な電源ユニットが横に2個並んでいます。


背面から向かって右側がPowerSupply1（電源ユニット1）、左側がPowerSupply2（電源ユニット2）です。

電源ユニットを取り出す場合は、ユニットの右下にあるレバーを左にスライドさせた状態でユニットを手前に引き出します。

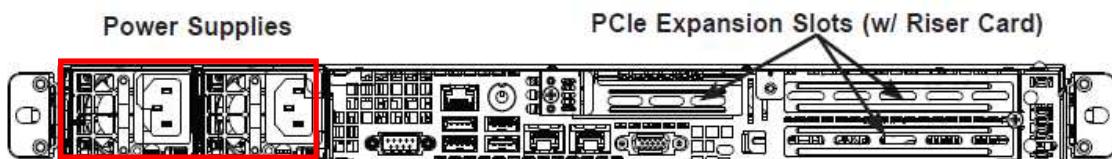

### 1-3-4-2 マザーボードインターフェイス

マザーボードへのインターフェースは以下の通りです。

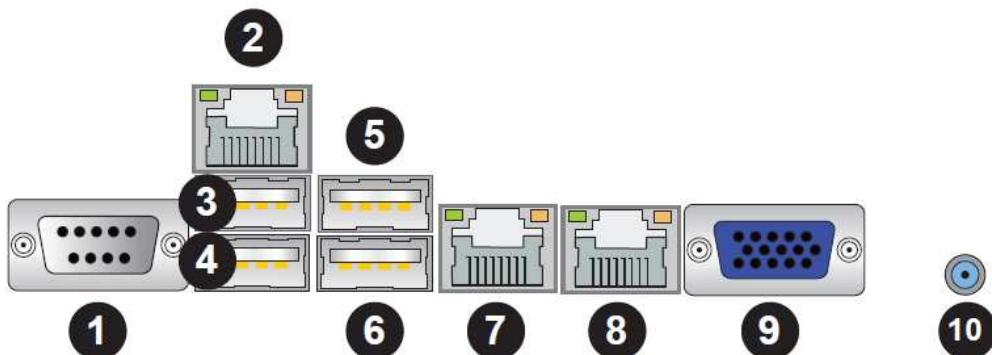

Rear I/O Ports	
1	COM1 Port
2	Dedicated IPMI LAN Port
3	USB Port 0 (2.0)
4	USB Port 1 (2.0)
5	USB Port 3 (3.0)
6	USB Port 4 (3.0)
7	Gb LAN Port 1
8	Gb LAN Port 2
9	VGA Port
10	UID Switch

## 2. ラックへの設置

### △注意

設置作業は複数人で行なってください。

サーバ本体をスライドさせる場合や、元に戻す場合は、充分注意してください。  
指や衣服が挟まれて、けがをするおそれがあります。

本ラックマウントキットは 25.59~33.46 インチ (65~85 センチ) の奥行きのラックに対して取りつけ可能です。


シャーシ設置時に使用するネジは、添付の“RAIL”と書かれた透明な袋に入っています。

### 2-1. Inner Rail

左右両側の「Inner Rail」は、出荷時にシャーシに取り付けられています。

拡張用(Extensions)の「Inner Rail」を、すでに取り付けられている Rail に延長する形で取り付けます。Rail の角穴とサーバの嵌合部を合わせた状態でスライドさせロックします。ネジは不要です。

「Inner Rail」がラックに対して長過ぎ、取付け上不具合がある場合は、拡張用「Inner Rail」を取り付けないでラック搭載することも可能です。但し、サーバをラックから取り出す際はシャーシの奥行き端面より先にレールが抜けますので充分注意してください。

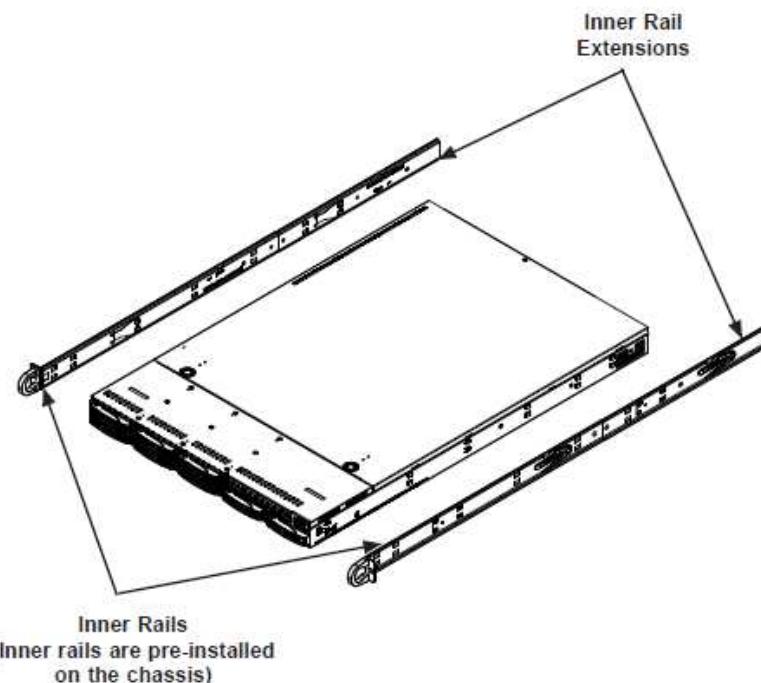

「Inner Rail」には「Locking Lever」がありラック内でシャーシをロックするとともに、シャーシを引き出した際にもシャーシをロックします。左右レールでロック解除方向が異なりますので留意ください。

例：右のレール→レバーを下に下げるときロック解除



※ 左のレールは、レバーを上に上げるとロックが解除となります。

## 2-2. Outer Rail

「Front」用（長い Rail）と「Rear」用（短い Rail）の2本を重ね合わせて使用します。


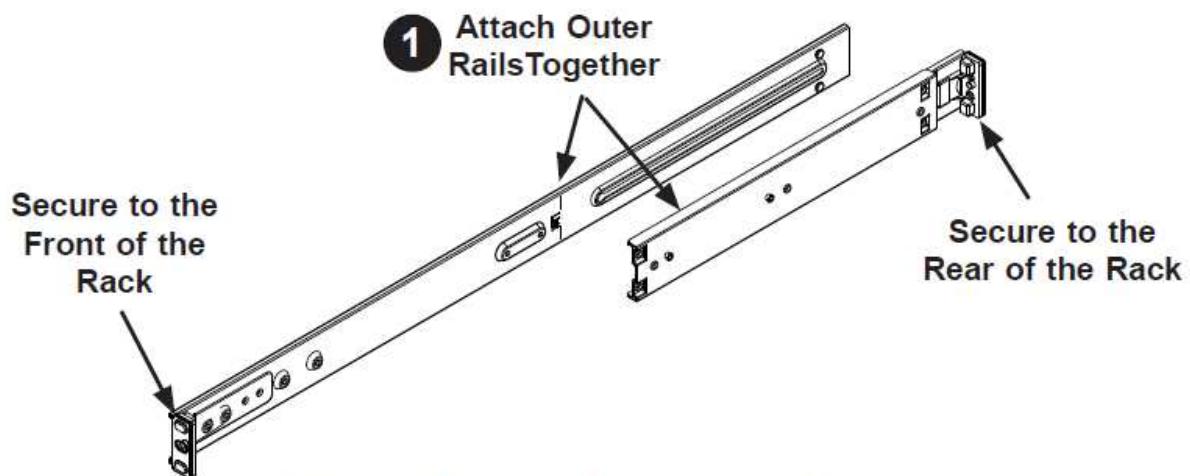


Figure 6-3: Assembling the Outer Rails

## Outer Rails

2つの「Outer Rail」を重ね合わせた状態でスライドさせ、2つのRailを繋ぎ合せます。左右両側ともに行ないます。ラック側にラック用ナットを取り付ける必要はありません。

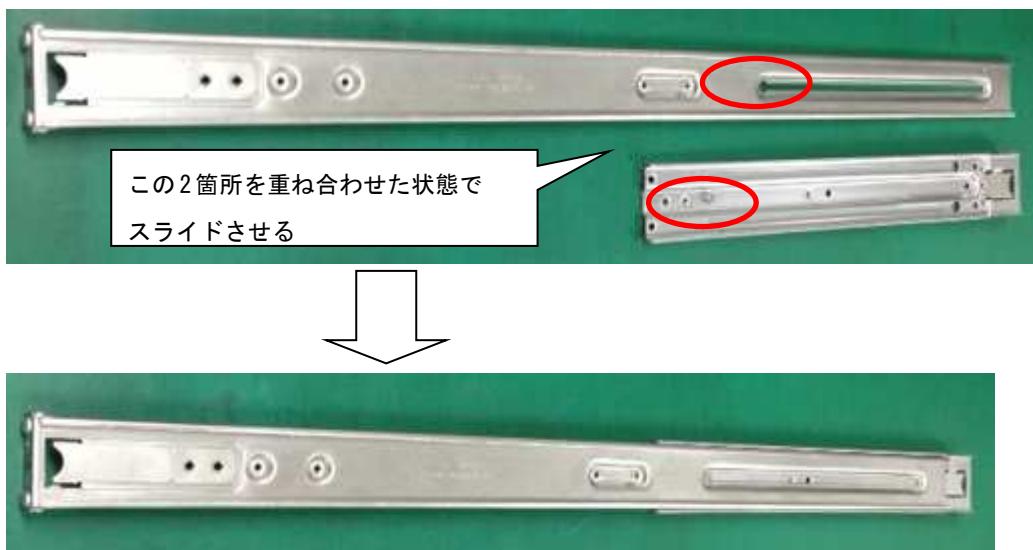

2つの Rail が繋がった状態でラックに取り付けます。ラック側にラック用ナットを取り付ける必要はありません。



←ラック向かって右側に取り付けた状態

「Outer Rail」を取り付けた状態で、Front Rail と Rear Rail を、ラックの内側から、皿ワッシャーと短い皿ネジを使用して2箇所固定します。左右両側ともに行ないます。


※ ネジで固定をしない状態でも使用可能ですが、Rail をより安定させるために、ネジで固定することをお勧めします。



### 2-3. シャーシの取り付け

「Inner Rail」がシャーシに、「Outer Rail」がラックに正しく取り付けられていることを確認します。シャーシをラックレールに合わせ、ゆっくりと押し込んでいきます。


最後に、長い皿ネジと皿ワッシャーを使用し、シャーシ前面のハンドル部分にある穴をネジ止めします。左右 2箇所ともネジ止めしてください。

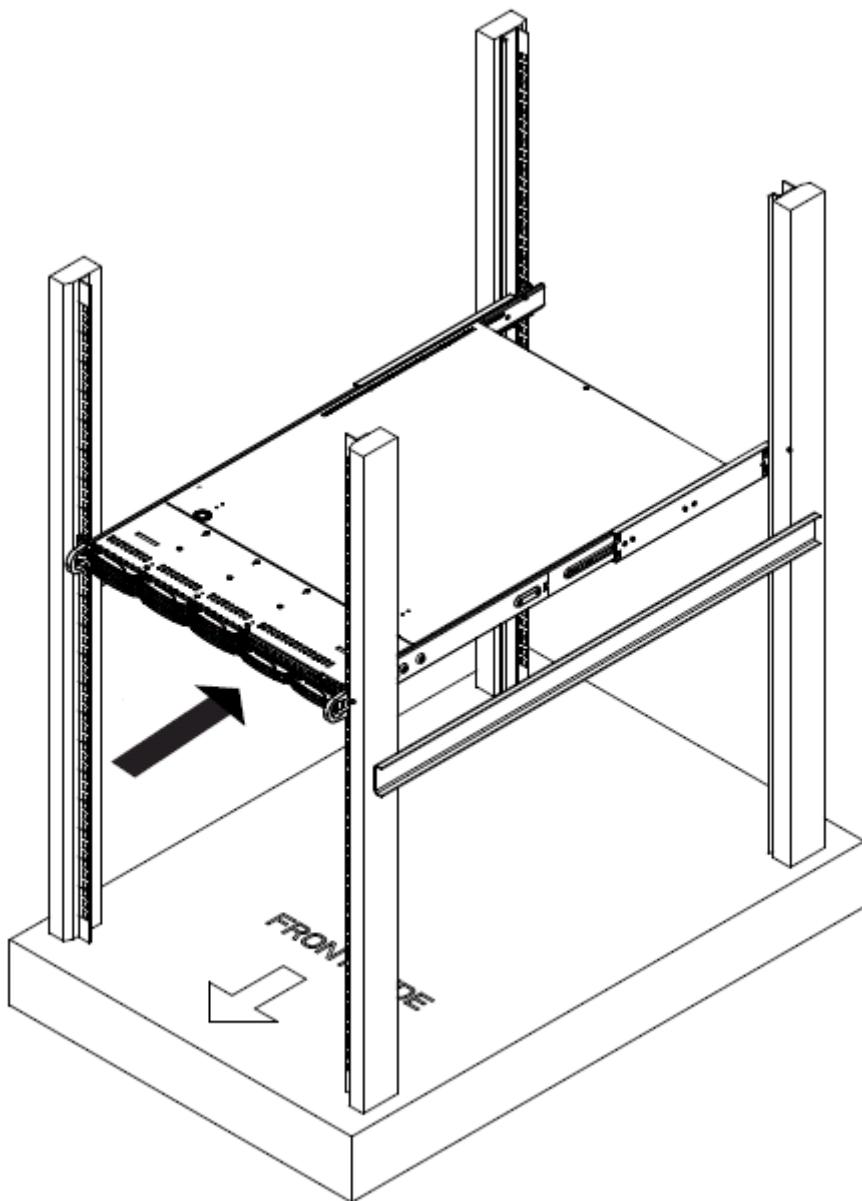

以上でラックへの設置作業は完了となります。

## 2-4. 電源ケーブルの接続

電源ケーブルと接続電源の接続は下図の通りに行って下さい。

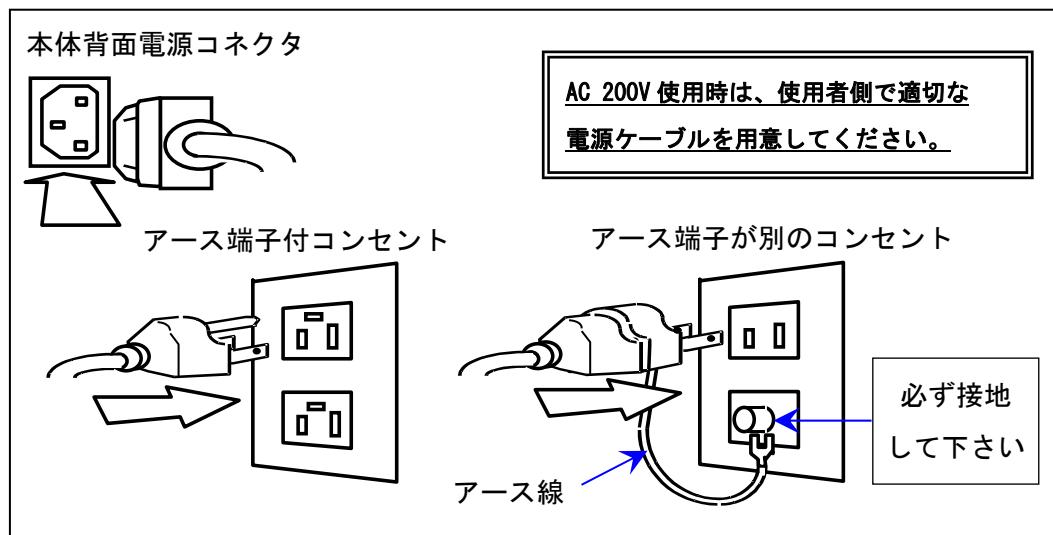

アースを付ける

**電源プラグはコンセントの奥まで確実に挿し、アースを取ってご使用下さい。**  
火災や感電、故障の原因となります。

※本製品ではアース付きの3端子タイプの電源プラグを使用していますが、一時的にアース線付きの3端子 - 2端子変換アダプタを使用する場合も必ずアース線を接続してご使用下さい。



注意

**本製品には2台の電源ユニットが搭載されています。**

- ・ 必ず2台共、添付の電源ケーブルでコンセントに接続して下さい。
- ・ 本製品に使用する電源ケーブルは、必ず製品添付もしくは指定の電源ケーブルをご使用ください
- ・ 電源ケーブルは本製品専用です。他の機器には転用しないで下さい。

### 3. システムボードの管理

---

#### 3-1. BMC: Baseboard Management Controller

本製品は、システムボード上にOSとは独立してハードウェア障害を常時監視する管理用コントローラ（BMC）を搭載しています。背面の専用ポート（IPMI Dedicated LAN）に接続することにより使用することができます。

##### 3-1-1. BMC 接続準備

キーボード、マウスを本体に接続しサーバを起動します。NTC ロゴ表示中に「DEL」キーを数回押し BIOS の設定メニューに入ります。

「IPMI」タブの中で BMC network configuration を選択します。



IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定します。


<初期設定>

- ・IP アドレス : 192.168.1.2
- ・サブネットマスク : 255.255.255.0
- ・ゲートウェイ : 000.000.000.000


固定アドレスを設定する場合は、「Configuration Address source」を「static」に、DHCP を使用する場合は、「DHCP」を選択してください。

値を変更する場合は、設定されている値を Backspace キーで消してから変更してください。

設定変更後は「Update IPMI LAN configuration」を“YES”に変更することで設定が反映されます。

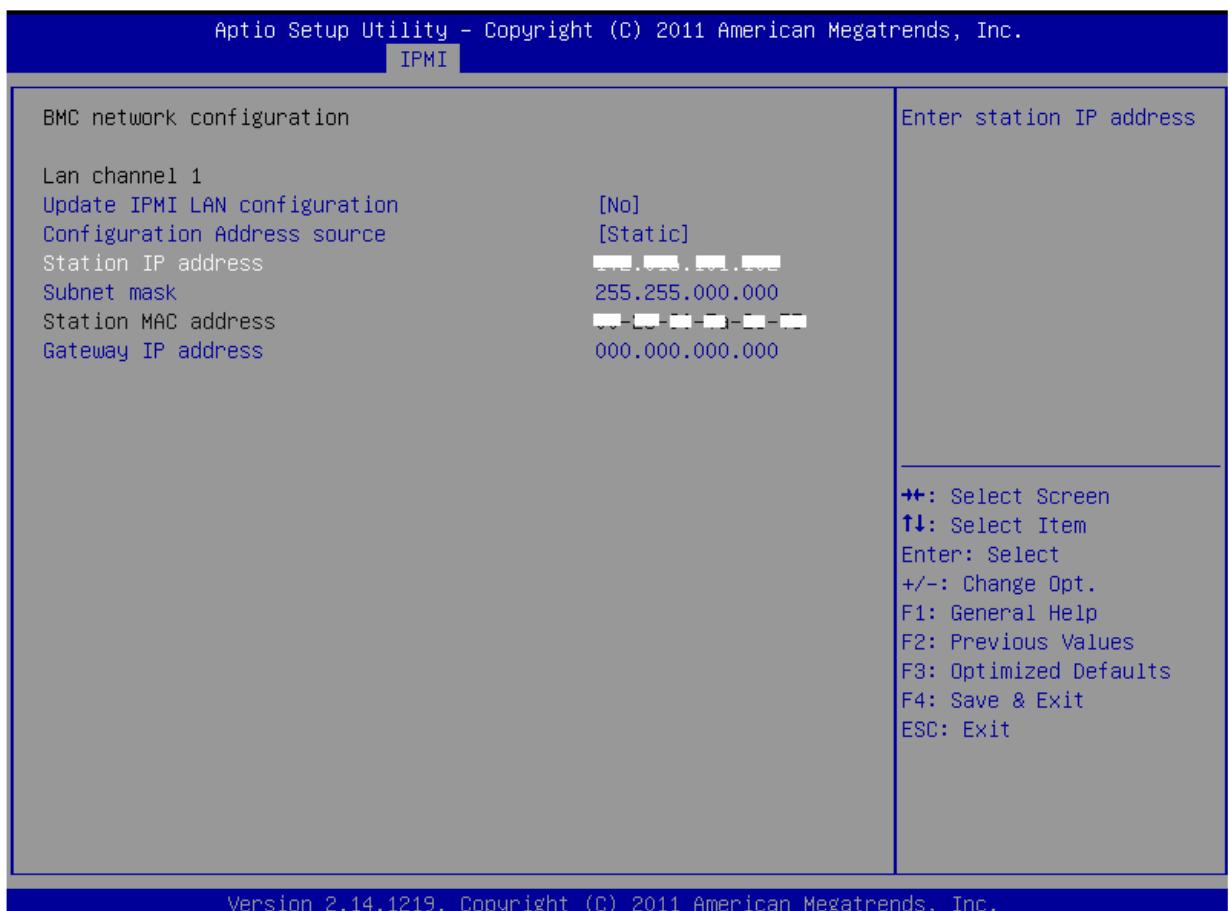

「Save & Exit」タブで Save Changes and Reset をクリックします。

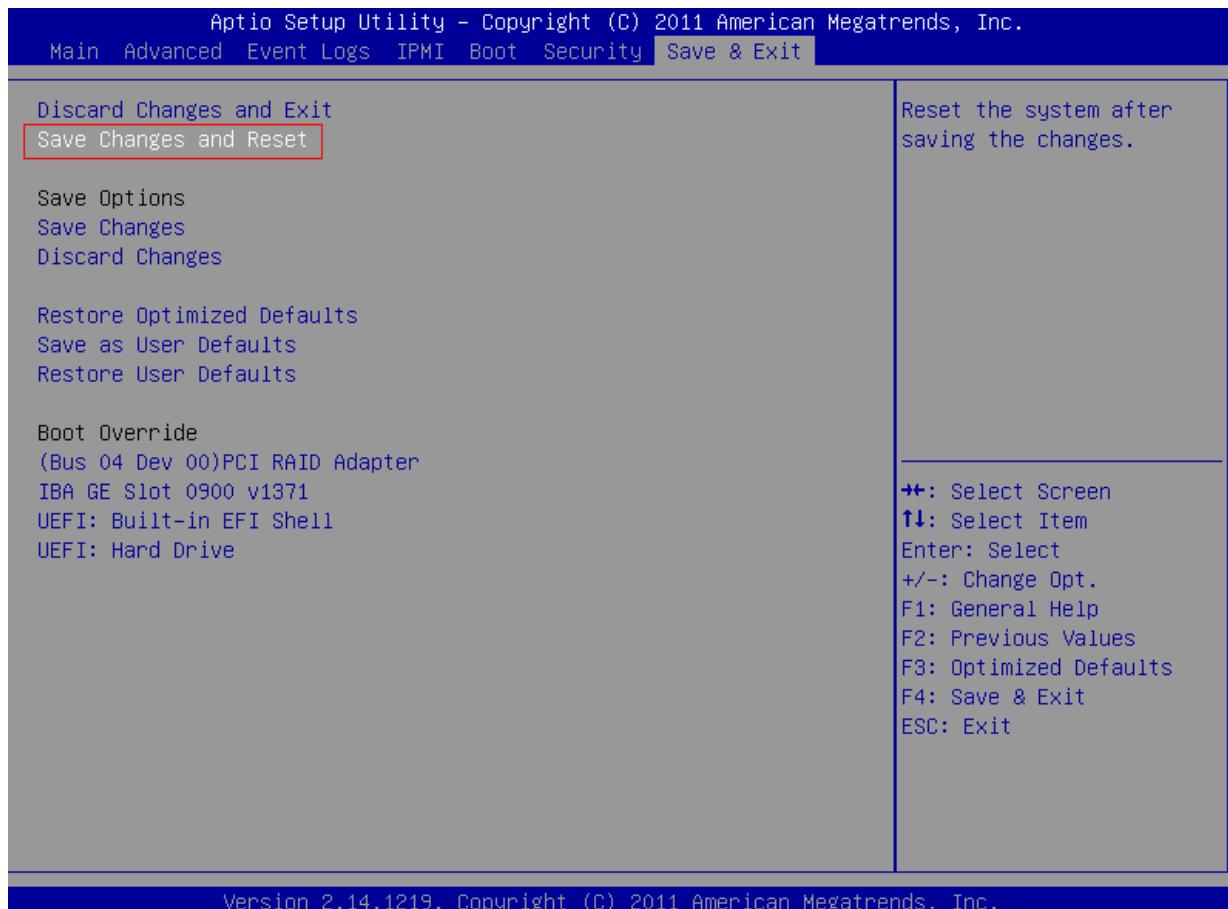

以下のポップアップが出るので「Yes」を選択します。暫くするとサーバが再起動します。



## 3-2. BMC の操作

### 3-2-1. ログイン

サーバが立ち上がったら Web ブラウザから先ほど入力した IP アドレスを入力します。

以下のログイン画面が表示されるので、Username と Password を入力します。

<初期設定>

Username :ADMIN

Password :ADMIN



ログインすると以下のメニューが表示されます。

The screenshot shows the Supermicro BMC interface. The top navigation bar includes links for Normal, Refresh, Logout, and English language selection. The main menu bar has tabs for System, Server Health, Configuration, Remote Control, Virtual Media, Maintenance, and Miscellaneous. The Configuration tab is currently active. On the left, a sidebar provides links to System, System Information, and FRU Reading. The central content area displays a 'Summary' section with detailed system information such as Firmware Revision (01.76), Firmware Build Time (2012-08-16), IP address (172.0.16.200), and MAC address (00:25:90:61:d6:d0). Below the summary is a 'Remote Console Preview' window showing a terminal session with a command-line interface. At the bottom, there is a 'Power Control via IPMI' section with buttons for Power On, Power Down, and Reset.

### 3-2-2. Date and Time

「Configuration」タブの「Data and Time」から時間を設定します。

The screenshot shows the 'Date & Time' configuration page. At the top, there is a navigation bar with tabs: System, Server Health, Configuration, Remote Control, Virtual Media, Maintenance, and Miscellaneous. The 'Configuration' tab is selected. Below the navigation bar, there is a sub-navigation bar with links: Configuration, Alerts, Date, and Date and Time. The 'Date and Time' link is highlighted. The main content area has a header 'Here you can view and modify the device's date and time.' Below this, there are several input fields and controls:

- Time Zone: UTC+00:00 (dropdown menu)
- NTP Enable: NTP Enable (radio button selected)
- Primary NTP Server: 210.162.39.133
- Secondary NTP Server: 127.0.0.1
- Date: January 3, 2016 (dropdown menus for month, day, year)
- Time: (hh:mm:ss) 17:43:24 (input boxes for hours, minutes, seconds)
- Daylight Saving Time
- Refresh and Save buttons

### 3-2-3. Console Redirection

この操作では、リモートでサーバのコンソール画面を操作することができます。  
「Remote Control」タブの「Console Redirection」をクリックします。

The screenshot shows the 'Console Redirection' page under the 'Remote Control' tab. At the top, there is a navigation bar with tabs: System, Server Health, Configuration, Remote Control, Virtual Media, Maintenance, and Miscellaneous. The 'Remote Control' tab is selected. Below the navigation bar, there is a sub-navigation bar with links: System, Summary, and Console Redirection. The 'Console Redirection' link is highlighted. The main content area displays server information:

Firmware Revision : 01.76  
Firmware Build Time : 2012-08-16

「Launch Console」をクリックします。


The screenshot shows the 'Console Redirection' page under the 'Remote Control' tab. At the top, there is a navigation bar with tabs: System, Server Health, Configuration, Remote Control, Virtual Media, Maintenance, and Miscellaneous. The 'Remote Control' tab is selected. Below the navigation bar, there is a sub-navigation bar with links: Remote Control, Console Redirection, Power Control, and Launch SOL. The 'Console Redirection' link is highlighted. The main content area has a message: 'Press the button to launch the redirection console and manage the server remotely.' Below this message is a red-bordered 'Launch Console' button.

以下の警告が出ますが実行をクリックします。  
Java のバージョンにより画面が多少異なります。




サーバのコンソール画面が以下のようにリモートで表示されます。


<Windows の場合の表示例>

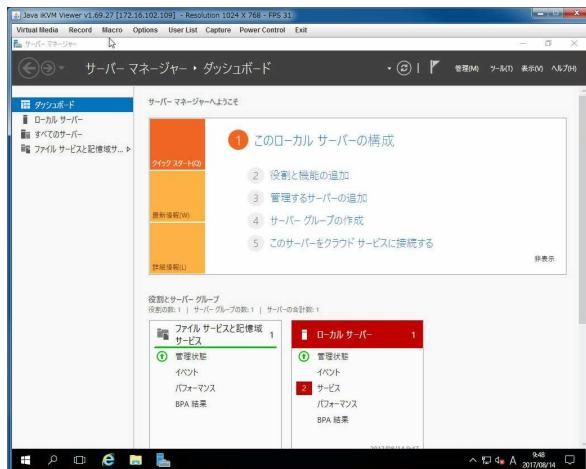

<iX の場合の表示例>

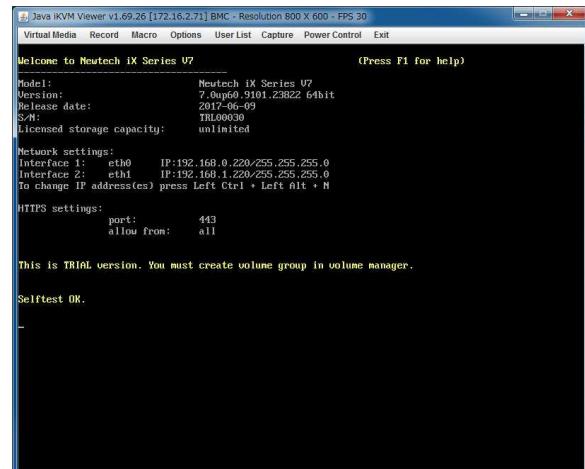


特殊キーはキーボードから打てないので「Virtual Media」タブの「Virtual Keyboard」をクリックし表示されるキーボードを操作します。

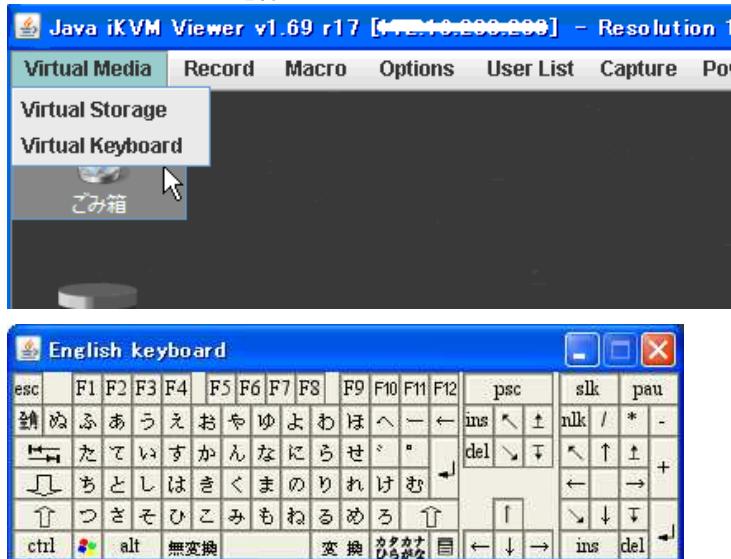


### 3-2-4. キーボード設定

1. Console Redirection は、デフォルト設定では入力が一部日本語キーボードと異なっています。  
以下の通り設定を変更してください。


[Options]-[Preference] をクリックします。

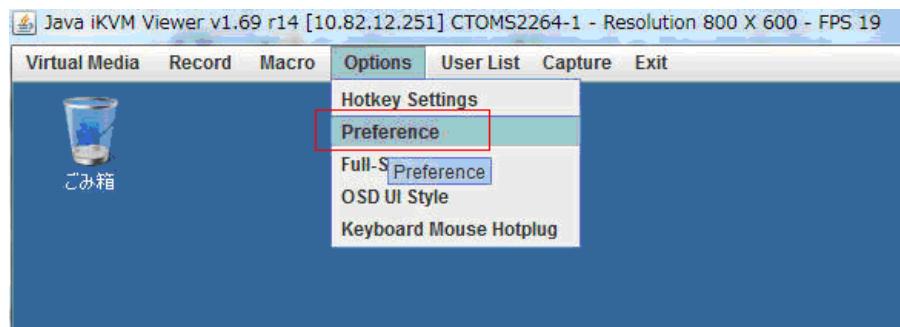

2. メニューを日本語に変更します。 (必須ではありません)  
Japanese を選択して OK クリックでメニューが日本語に変わります。  
“お気に入り” (英語では “Preference”) を選択します。

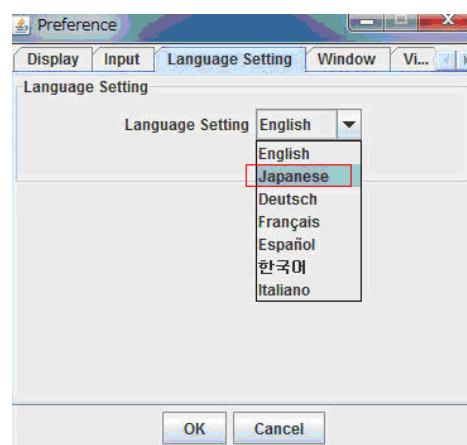

3. 入力タブ (英語では Input) でキーボードレイアウトを Japanese に変更します。  
PC のキーボード配列通りに文字が入力されるようになります。バーチャルキーボードも日本語配列のものが表示されます。

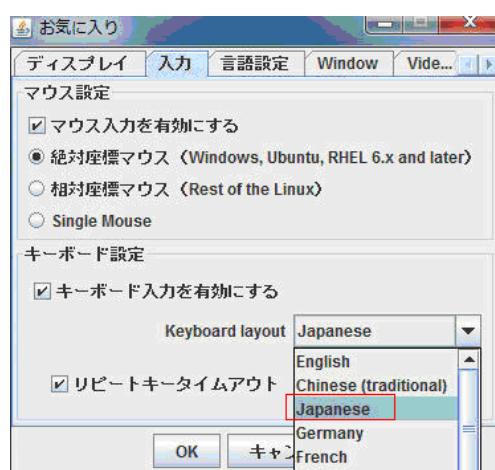

### 3-2-5. Event Log

「ServerHealth」タブの「Event Log」をクリックします。

System	Server Health	Configuration	Remote Control	Virtual Media	Maintenance
Miscellaneous	Sensor Readings				
	Event Log				

以下の画面が表示されます。

「Select an event log category」のプルダウンリストから選択することで、出力するログの種類を限定することができます。

「Clear Event Log」をクリックすると、保存していたログが削除されます。  
ログを取得する際は、この画面をキャプチャーしてください。

#### Event Log

Below is a table of the events from the system's event log. You can choose a category from the pull-down box to filter the events, and also sort them by clicking on a column header.

Select an event log category:

All Events

Event ID	Time Stamp	Sensor Name	Sensor Type	Description
1	2013/02/08 10:48:42	OS Stop #0x00	OS Stop	OS Graceful Shutdown - Asserted
2	2013/02/08 10:50:18	Chassis Intru	Physical Security (Chassis Intrusion)	General Chassis Intrusion - Asserted
3	2013/02/08 10:59:05	OS Boot #0x00	OS Boot	C: Boot Completed - Asserted
4	2013/02/08 12:32:10	OS Stop #0x00	OS Stop	OS Graceful Shutdown - Asserted
5	2013/02/08 12:34:00	OS Boot #0x00	OS Boot	C: Boot Completed - Asserted
6	2013/02/08 12:42:21	OS Stop #0x00	OS Stop	OS Graceful Shutdown - Asserted

Event Log: 24 event entries

Clear Event Log

### 3-2-6. Sensor Readings

「ServerHealth」タブの「Sensor Readings」をクリックします。



以下の画面が表示されます。

BMCで監視している部位の稼動状態を確認することができます。

#### ④ Sensor Readings

This page displays system sensor information, including readings and status. You can toggle viewing the thresholds for the sensors by pressing the Show Thresholds button below.

Select a sensor type category: All Sensors

Name	Status	Reading
CPU1 Temp	Normal	36 degrees C
CPU2 Temp	Normal	45 degrees C
System Temp	Normal	27 degrees C
Peripheral Temp	Normal	38 degrees C
PCH Temp	Normal	43 degrees C
FAN1	Normal	3600 R.P.M
FAN2	Normal	3450 R.P.M
FAN3	Normal	3525 R.P.M
FAN4	N/A	Not Present
FAN5	N/A	Not Present

Sensor Readings: 31 sensors

Refresh Show Thresholds

サーバのトップカバーを外した後、以下のエラー(イベント)が表示されている場合は、下部の”Intrusion Reset”ボタンを押すことでクリアすることができます。

Select a sensor type category: All Sensors

VDIMM EF	Normal	1.488 Volts
VDIMM GH	Normal	1.488 Volts
3.3V	Normal	3.36 Volts
+3.3VSB	Normal	3.284 Volts
5V	Normal	4.928 Volts
+5VSB	Normal	5.056 Volts
12V	Normal	11.978 Volts
VRAT	Normal	3.072 Volts
Chassis Intru		General Chassis Intrusion.
PS1 Status		Presence detected.
PS2 Status		Presence detected.

Sensor Readings: 27 sensors


Refresh Show Thresholds **Intrusion Reset**

### 3-2-7. Power Control

「Remote Control」タブの「Power Control」をクリックします。



以下のメニューが表示されるので実行したい操作を選択し「Perform Action」をクリックします。

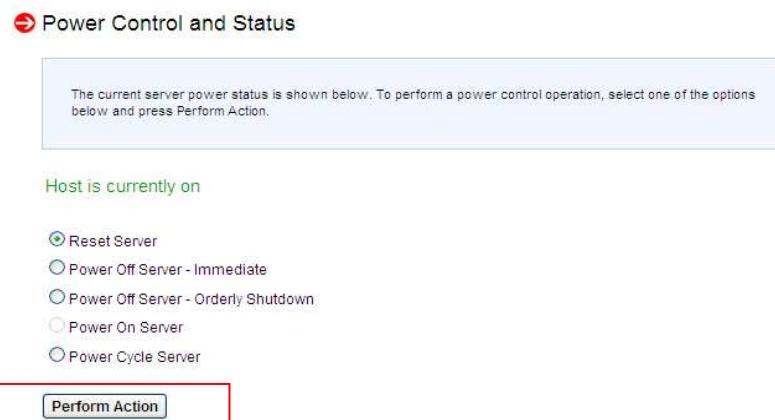


### 3-2-8. Alerts

「Configuration」タブの「Alerts」をクリックします。



Alert番号を選択し「Modify」を押します。

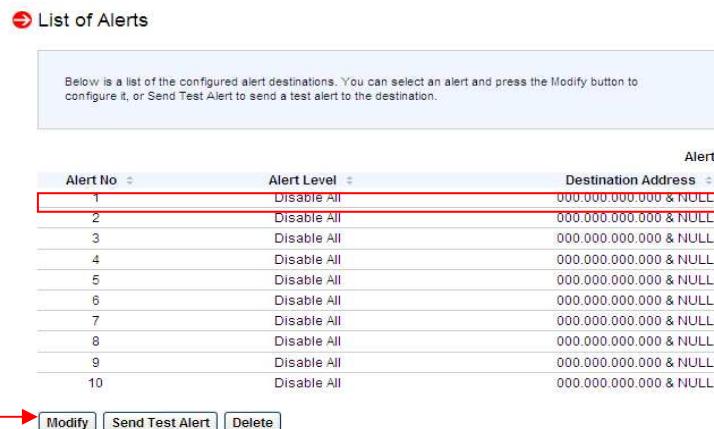

必要な情報を入力し、「save」ボタンで設定を保存します。

## ④ Modify Alert

Enter the information for the alert below and press Save.

Event Severity:	Disable All
Destination IP:	000.000.000.000
Email Address:	NULL
Subject:	NULL
Message:	NULL

**Save** **Cancel**

上記 Alert 情報の送信先を設定します。  
「Configuration」タブの「SMTP」をクリックします。

The screenshot shows the SUPERMICRO server configuration interface. The left sidebar has a tree view with nodes like System, Server Health, Configuration, Remote Control, Virtual Media, Maintenance, and Miscellaneous. Under Configuration, there's a 'List' node expanded, showing sub-options: Alerts, Date and Time, LDAP, Active Directory, RADIUS, Mouse Mode, Dynamic DNS, Remote Session, and Fan Mode. The 'Alerts' option is selected. The main panel has a header 'SUPERMICRO' and tabs: Configuration, Remote Control, Virtual Media, Maintenance, and Miscellaneous. The Configuration tab is active. Below the tabs is a message: 'Select alert destinations. You can select an alert and press the Modify button to send a test alert to the destination.' A table titled 'Alert Table: 16 entries' lists 16 entries, each with an 'AlertLevel' (Disable All) and a 'Destination Address' (000.000.000.000 & NULL). At the bottom of the table are buttons: 'Modify', 'Send Test Alert', and 'Delete'. The URL in the browser is https://172.16.101.102/cgi/url/redirect.cgi?urlname=mainmenu - Windows Internet Explorer.

メールサーバの必要な情報を入力し、「save」ボタンで設定を保存します。

## ⑤ SMTP Setting

Enter the IP address for the SMTP Mail server below and press the Save button.

SMTP SSL Auth:	<input type="checkbox"/>
SMTP Server:	
SMTP port Number:	0
SMTP User Name:	
SMTP Password:	
Sender's Address:	NULL

**Save**

## 4. RAID 構成方法

### 4-1. RAID 構成の確認方法

本製品は工場出荷時に冗長性のある RAID 構成を行い、OS をインストールし出荷しています。RAID 構成及び状態の確認方法は以下の 2 種類があります。

- 1) システム起動時に WebBIOS 「MegaRAID BIOS Config Utility」（以下 WebBIOS）に入りモニタ画面で確認
- 2) システム稼働中に、リモートにて MegaRAID Storage Manager (MSM: RAID 構成管理ソフトウェア)にログイン後、確認 (MSM の詳細については「[5. MegaRAID Storage Manager \(MSM\) の使用方法](#)」以降を参照ください。)

#### 4-1-1. WebBIOS による確認方法

サーバにキーボード、マウスとモニタを接続し直接コンソールから操作するか、BMC の Remote Console からサーバの電源をオンします。マザーボードの BIOS がスタートし、次に RAID カードの BIOS がスタートします。

画面下部に Press <Ctrl><H> for WebBIOS or <Ctrl><Y> for Preboot CLI と表示されたら、


【Ctrl】 + 【R】 キーを押し、WebBIOS Console に入ります。Preboot CLI は未サポートです。

Battery Status: Not present						
PCI SLOT ID	LUN	VENDOR	PRODUCT	REVISION	CAPACITY	
51		LSI	LSI MegaRAID SAS 9260-4i		512MB	
51	9 0	ATA	Hitachi HDS72202	A3MA	1907729MB	
51	10 0	ATA	Hitachi HDS72202	A3MA	1907729MB	
51	11 0	ATA	Hitachi HDS72202	A3MA	1907729MB	
51	12 0	ATA	Hitachi HDS72202	A3MA	1907729MB	
51	13 0	ATA	Hitachi HDS72202	A3MA	1907729MB	
51	14 0	ATA	Hitachi HDS72202	A3MA	1907729MB	
51	15 0	ATA	Hitachi HDS72202	A3MA	1907729MB	
51	16 0	ATA	Hitachi HDS72202	A3MA	1907729MB	
51	17 0	ATA	Hitachi HDS72202	A3MA	1907729MB	
51	18 0	ATA	Hitachi HDS72202	A3MA	1907729MB	
51	19 0	ATA	Hitachi HDS72202	A3MA	1907729MB	
51	20 0	ATA	Hitachi HDS72202	A3MA	1907729MB	
0 Virtual Drive(s) found on the host adapter.						
0 Virtual Drive(s) handled by BIOS Press <Ctrl><H> for WebBIOS or press <Ctrl><Y> for Preboot CLI						

内容は搭載されている HDD や RAID 構成に  
より異なります

注意 : CloudyII 世代の RAID コントローラおよび Cloudy III 1U (3.5" ) 4bay は <Ctrl><H> で BIOS に入りましたが、当モデルではキーが変更されています

## ホーム画面

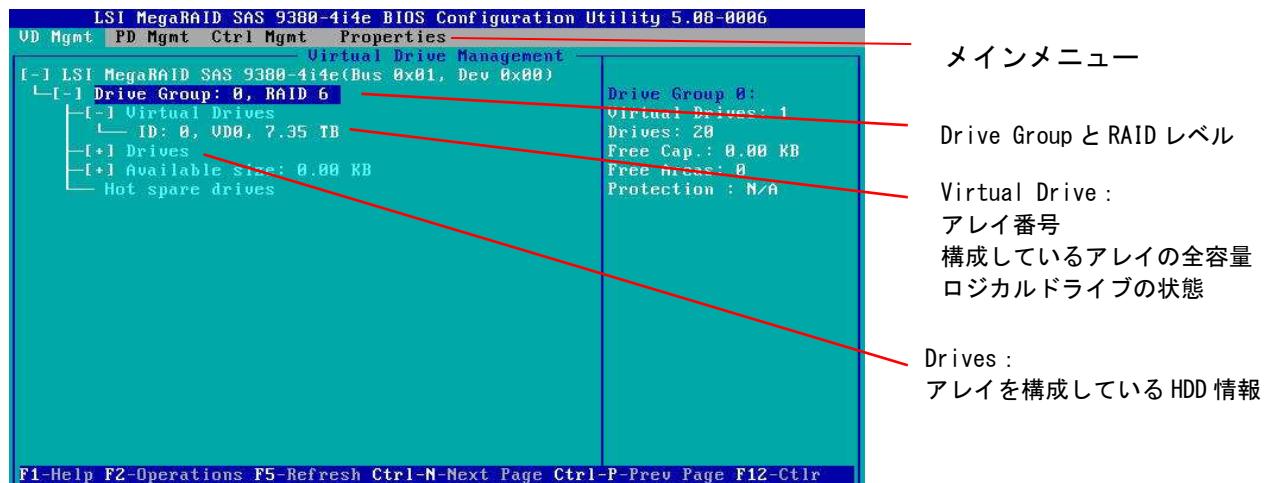


メインメニューのタブは <Ctrl><N> (右へ進む) 、<Ctrl><P> (左へ戻る) で移動できます。

メニュー名	説明
VD Mgmt	Virtual Disk の設定を行います。 アレイ構成、設定変更はここで行います。
PD Mgmt	個々の物理ディスク単位での情報取得が行えます
Ctrl Mgmt	RAID コントローラーのパラメーター設定を行います。 ブザーの停止はこの中に含まれています。
Properties	RAID コントローラーの各種情報が取得できます。

#### 4-1-2. ハードディスクの状態確認

ハードディスクの状態を確認する方法について説明します。

[Drives]を反転させた状態で右向きキー[→]を押すとドライブ一覧が展開表示されます。

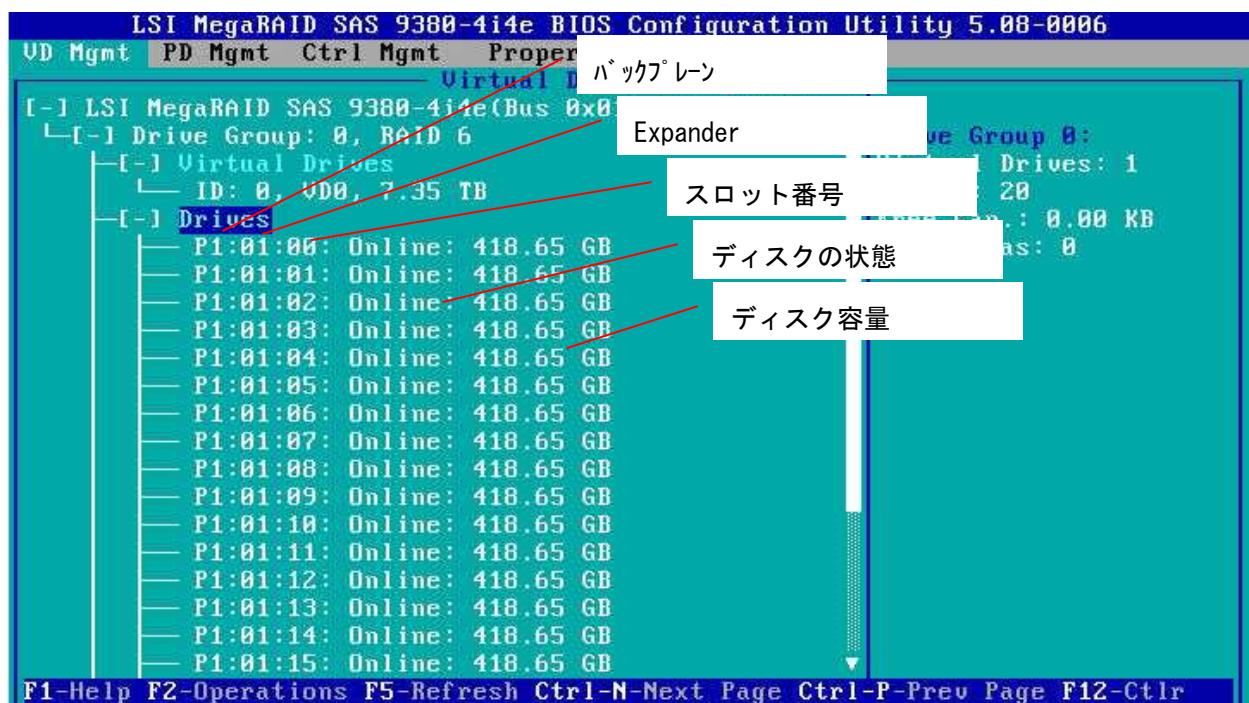

#### ハードディスクの状態

Online	アレイ構成済みで正常な状態です
Unconfigured Good	未使用状態で正常な状態です
Offline	読み書き禁止状態です
Failed	故障状態です
Unconfigured Bad	アレイ未構成で故障状態です
Rebuild	リビルド中です
Hotspare	スペアディスクに設定されています


#### 4-1-3. VD の状態確認

VD の状態を確認する方法について説明します。



確認したい VD を反転させ、[return] キーを押します。

指定した VD のプロパティが表示されます。

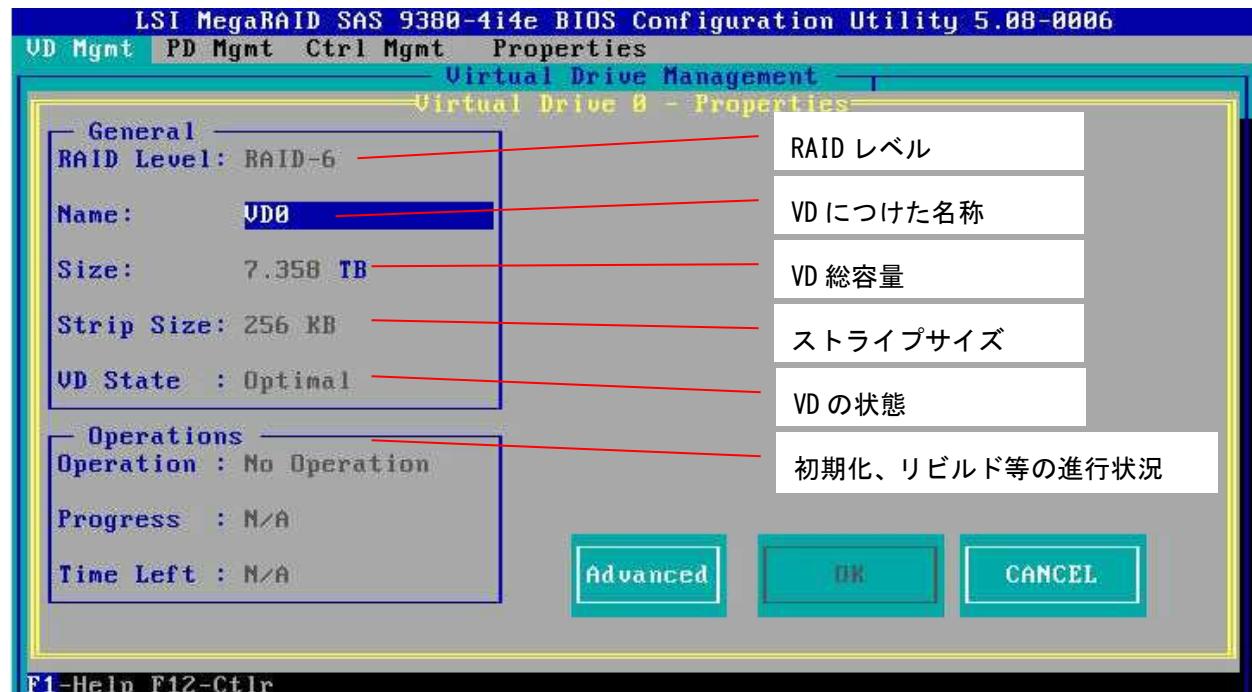

VD の状態

表示	状態	意味	例
Optimal	オンライン	正常に運用されています	HDD 故障なし
Partially Degraded	部分的 クリティカル	冗長性はありますが、HDD が故障している状態で運用中です	RAID6…HDD1 台故障
Degraded	クリティカル	冗長性のない状態で運用中です	RAID5…HDD1 台故障 RAID6…HDD2 台故障
Offline	オフライン	利用できない状態です	RAID5…HDD2 台以上故障 RAID6…HDD3 台以上故障

#### 4-1-4. WebBIOS の終了

1. ホーム画面から <ESC> キーを押します。
2. 「Are you sure you want to exit?」と表示されたら <TAB> を押して [OK] を選択 します。
3. 「\*\* Press Control+Alt+Delete to reboot \*\*」と表示されたら、サーバ本体の電源を切るか、  
【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Del】 キーを押してサーバ本体を再起動します。

## 4-2. RAID 構成の削除及び再構成

### 4-2-1. 工場出荷時の RAID 構成

RAID 構成を変更する際も、OS 用の領域は必ず作成して下さい。  
初期設定では Windows OS 領域は 200GB、iX は 10GB、となっています。

型番	NCDUN001T8SAN1***	NCDUN300G8SSN1***	NCDUN600G8SSN1***	NCDUN900G8SSN1***	NCDUN1.2T8SSN1***
HDD タイプ	6Gb/s SATA 3.5inch				
HDD 搭載数	1TB × 8	300GB × 8	600GB × 8	900GB × 8	1.2TB × 8
アレイ構成 Drive Group: 0	HDD 台数: 8 Slot number: 0、1、2、3、4、5、6、7				
ロジカル ドライブ構成 Virtual Drive: 0 OS 領域	Capacity: 200 GB (ix の場合 10GB) RAID Level: RAID 6 Stripe Size: 64 KB Access Policy: Read Write Drive Cache Policy: Disable Read Policy: Ahead IO Policy: Cached IO Write Policy: Always Write Back				
ロジカル ドライブ構成 Virtual Drive: 1 データ領域	Capacity: 構成可能な全容量 RAID Level: RAID 6 Stripe Size: 64 KB Access Policy: Read Write Drive Cache Policy: Disable Read Policy: Ahead IO Policy: Cached IO Write Policy: Always Write Back				
スペア ドライブ構成	なし				



#### 必要なデータは必ずバックアップして下さい。

構成を削除すると元のデータは失われ復元することはできません。削除する前に必要なデータは必ずバックアップしてください。

1U モデルでは RAID 構成の削除、変更をした場合、OS のリカバリが必要になります。



Windows で 64TB を超えるボリュームでは VSS および chkdsk が使用できません。  
Windows で 256TB を超えるボリュームは NTFS でのフォーマットができません。

型番	NCDUN400G8SDN1****	NCDUN800G8SDN1***
SSD タイプ	6Gb/s SATA 3.5inch	
SSD 搭載数	400GB×8	800GB×8
アレイ構成 Drive Group: 0	HDD 台数: 8 Slot number: 0、1、2、3、4、5、6、7	
ロジカル ドライブ構成 Virtual Drive: 0  OS 領域	Capacity: 200 GB (ix の場合 10GB) RAID Level: RAID 6 Stripe Size: 64 KB Access Policy: Read Write Drive Cache Policy: Enable Read Policy: Ahead IO Policy: Cashed I/O Write Policy: Always Write Back	
ロジカル ドライブ構成 Virtual Drive: 1  データ領域	Capacity: 構成可能な全容量 RAID Level: RAID 6 Stripe Size: 64 KB Access Policy: Read Write Drive Cache Policy: Enable Read Policy: Ahead IO Policy: Cashed I/O Write Policy: Always Write Back	
スペア ドライブ構成	なし	



**必要なデータは必ずバックアップして下さい。**

構成を削除すると元のデータは失われ復元することはできません。削除する前に必要なデータは必ずバックアップしてください。

1U モデルでは RAID 構成の削除、変更をした場合、OS のリカバリが必要になります。

## 4-2-2. RAID 構成の削除



**必要なデータは必ずバックアップして下さい。**

構成を削除すると元のデータは失われ復元することはできません。削除する前に必要なデータは必ずバックアップしてください。

**1U モデルでは RAID 構成の削除、変更をした場合、OS のリカバリが必要になります。**

### **構成削除**

RAID 構成を変更したい（HDD/SSD 台数変更など）場合は、現在の構成を削除し、その後 RAID を再度構成してください。※Migration は未サポートです。


以下は WebBIOS を使用した手順を記載しますが、MSM からも同様な操作が可能です。

WebBIOS のホーム画面から、削除対象の VD を反転表示し、<F2> を押してください。メニューが表示されます。Delete Drive Group を実行すると VD を削除することができます。



RAID 構成の削除を行おうとすると、下記画面の警告が表示されます。

消去してもよければ「Yes」を選択して続行してください。指定したディスクアレイ構成が削除されます。

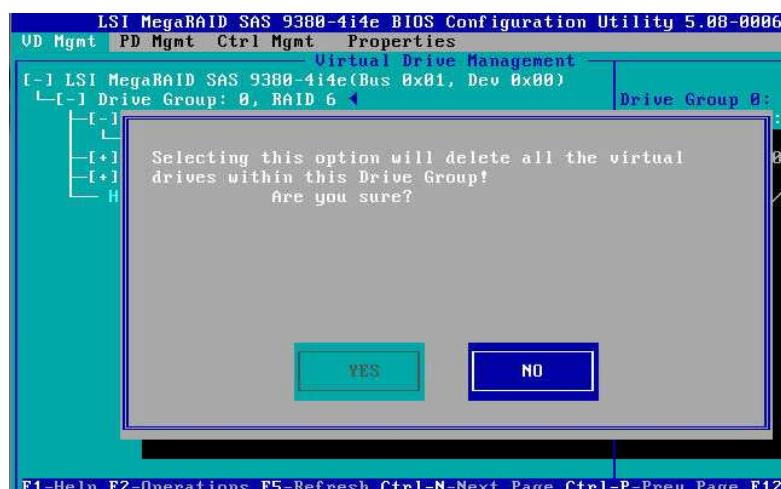


既存の RAID 構成を残したまま、新たにロジカルドライブを追加する場合は、「No」をクリックし、Add Configuration を選択してください。

RAID コントローラー名を反転させて<F2>を押すと Clear Configuration （全 VD の一括削除）を選択することができます。


## 4-2-3. RAID、ロジカルドライブの構築、スペアドライブ設定

### 4-2-3-1 RAID の構築

RAID コントローラー名を反転（VD が無い場合には No Configuration Present ! 表示反転も有効）させた状態で、  
〈F2〉 キーを押すと Create Virtual Drive が選択できます。

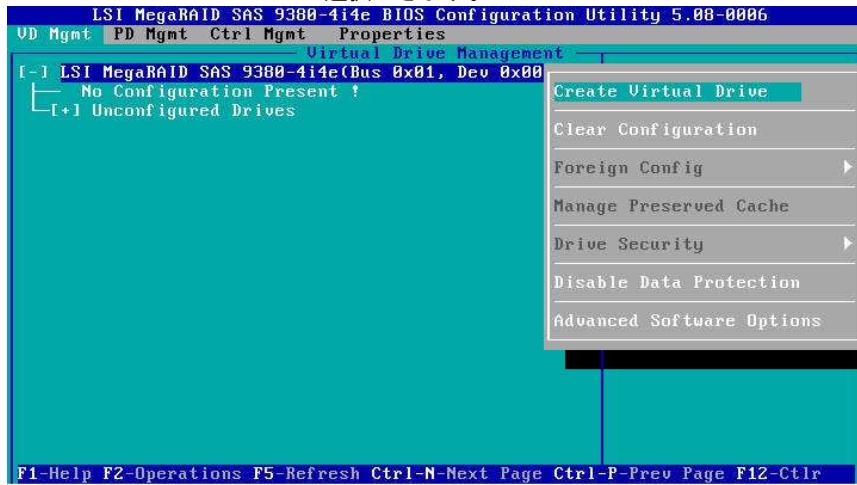

RAID レベル選択、HDD 選択、サイズ選択、Advanced（より詳細な設定）の順に操作を進めます。

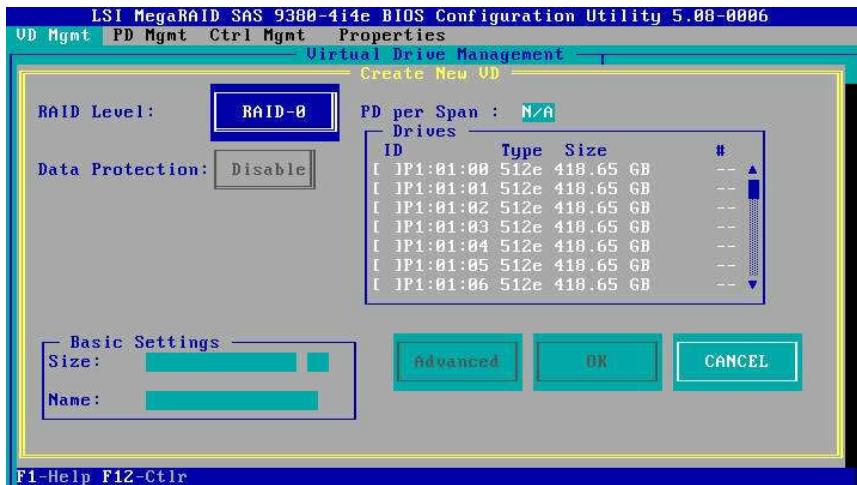

最初に RAID レベルと ドライブ台数の計画をたててください。

※作成する RAID レベルにより最低必要なハードディスク台数が変わってきます。

下記の表を参照し ドライブグループに追加する HDD 台数を決めてください。



RAID 10 とその他の RAID レベル (RAID 0、RAID 1、RAID 5) を混在させる場合には、RAID 10 とその他の RAID レベルの ドライブグループを同時に作成しないでください。  
どちらかの ドライブグループを作成した後で、再度 「Configuration Wizard」 画面で、「Add Configuration」 を選択し、他の ドライブグループを追加してください

RAID レベル	必要なハードディスク台数
RAID 0	1 台以上
RAID 1	2 台
RAID 5	3 台以上
RAID 6	4 台以上

RAID-10 は偶数台が必要です

RAID-50, 60 はそれぞれ RAID-5, RAID-6 の倍の数量が必要です。

これらの構成では Span (構成内の RAID-5 など) をいくつか束ねてひとつの RAID 構成を作ります。選択した RAID レベルに応じて、ドライブ選択時に自動的に Span が構成されます。

RAID Level : (デフォルトは RAID-0) が反転している状態で <Return> キーを押すと、この RAID コントローラーで選択可能な RAID レベルが表示されます。希望のものに反転をあわせ、<Return> キーを押してください。



<TAB> を1回押すと、ドライブ選択に移動します。  
 <Return> キーを押すと、選択、非選択が切り替わります。必要数を選択してください。



<TAB> を1回押すと、容量指定選択に移動します。  
 容量指定後、<TAB> を押して容量単位、名称（省略可）を設定してください。



<TAB> を1回押して Advanced を選択してください。  
 これから RAID 構成の、より詳細なパラメーターを設定します。



「工場出荷時の RAID 構成」を参考にパラメータを設定してください。

Strip Size はデータアクセス傾向によって最適値が変わります。

Read Policy : Ahead は先読みを行いますので、実用性能が向上します。

Write Policy : Cloudy シリーズの標準出荷構成ではバッテリーバックアップユニット (BBU) は搭載しておりません。

Write Through - 書き込み時のキャッシングを行いません。スループットの面では不利ですが、電源喪失時のデータロス可能性は低くなります。(BBUとの併用によりさらに安全性が向上します)

Write Back - 常時キャッシングを行いますので、スループット面では有利ですが、電源喪失時のデータロス可能性は高くなります。

Write Back with BBU - 標準仕様の Cloudy シリーズでは BBU を搭載しないため、Write Through と同じ動作を行います。

I/O Policy : Direct は安全性優先、Cached は性能優先となります。

Disk Cache Policy : HDD 内蔵のキャッシング使用有無を選択します。


Cloudy シリーズの標準構成では、サーバー用途 – Enable、映像用途 – Disable に設定しています。

Emulation : Default に設定してください。

Initialize : フォアグラウンド初期化処理を行います。処理が完了するまで、構成した VD は使用できません。(〈Return〉で選択されます)

Configure HotSpare : RAID 構成後、引き続いてホットスペア設定を行います。


Disable BGI : デフォルト動作では RAID 構成後、すぐに使用を始めることができます。バックグラウンドで初期化（同期）が走ります。意図的に禁止する場合に使います。

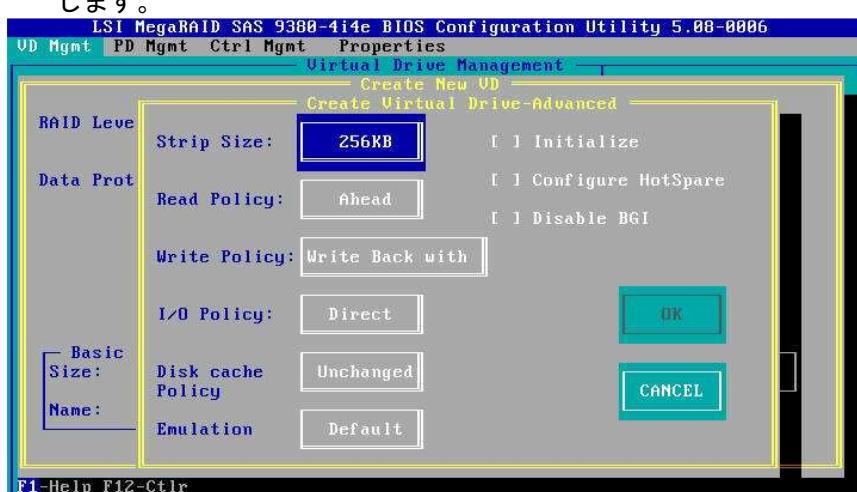

設定が終わったら [OK] を選択して、RAID 構成に戻ってください。



設定が全て終わったら [OK] を選択して、RAID 構成を実行させます。

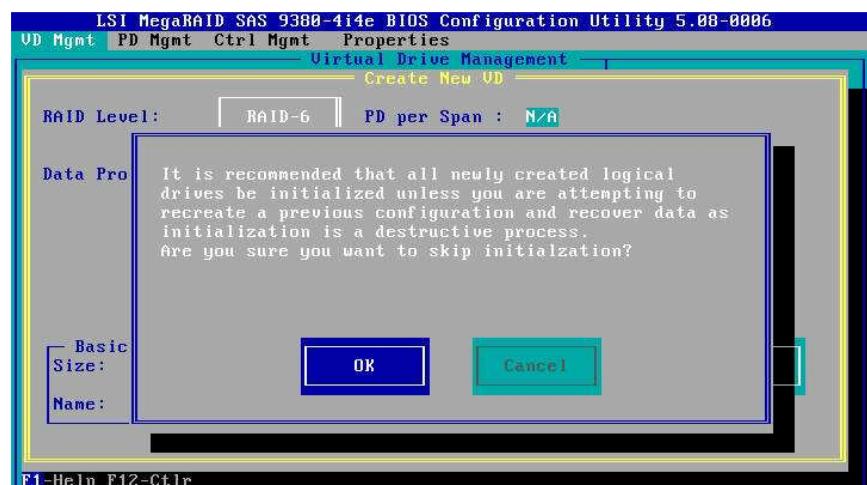


フォアグランド初期化を省略した場合には警告が表示されます。  
初期化は後からかけることも出来ますが、内容が失われます。ご注意ください。



新しいVDが構成されました。

OSからは未初期化のRAWデバイスとして認識されますので、OSからパーティショニング、ファイルシステムのフォーマットを経て使用できるようになります。

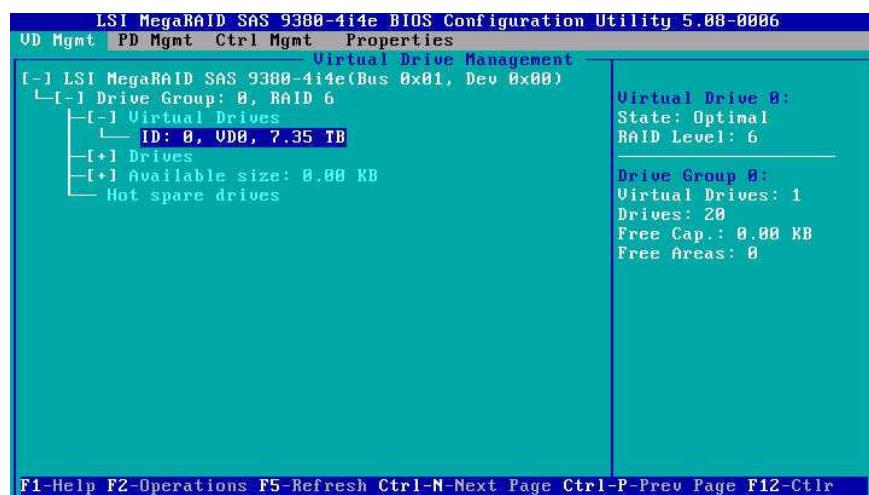

#### 4-2-3-2 スペアドライブの設定

未使用状態 (Unconfigured Good) のハードディスクをスペアドライブとして設定します。

VD Mgmt タブからスペアドライブを追加したいDrive Group を反転させ、<F2> を押してメニューを表示させます。

上から 2 番目の Management Ded. HS (Management Desicated HotSpare) を選択します。




スペアに使用するドライブを <Return> で選択し、OK で確定します。

(解除、追加、変更もこの画面で行います)



設定したドライブは VD Mgmt の Hot spare drives の欄に表示されます。

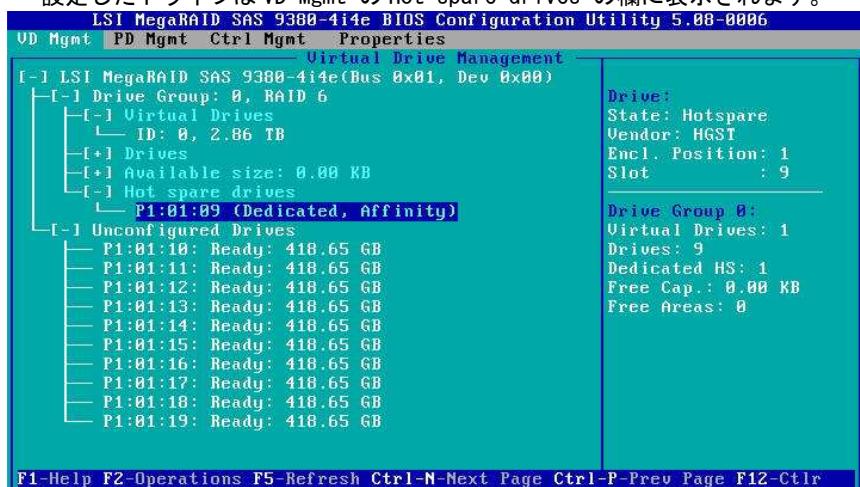

## 5. MegaRAID Storage Manager (MSM) の使用方法

MSM をインストールした PC などから、リモートで RAID を管理（RAID ステータス確認、ログの確認/取得、障害メール通知設定など）することができます。

### 5-1. MSM 操作方法

<Windows サーバの場合>

- ① 管理用 PC 上にインストールした MSM からサーバの MSM に接続し、GUI 画面を操作する方法
- ② 管理用 PC からリモート（iKVM またはリモートデスクトップ）で Windows サーバ上の MSM GUI 画面を操作する方法（サーバ側でリモートアクセス許可の設定が必要となります。OS のセットアップガイドを参照ください。）
- ③ サーバコンソールからサーバ上の MSM を直接操作する方法

<iX サーバの場合>

- ・ 管理用 PC にインストールした MSM からサーバの MSM に接続し、GUI 画面を操作する方法

※iX をご使用の場合は、MSM による障害通知は iX の WEB GUI のイベントビューアに通知されます。



#### フルアクセス権での操作には注意して下さい。

フルアクセス権で操作を行うと、WebBIOS と同様に RAID 構成の消去などのデータ消去に関する操作も可能になります。十分に注意して操作を行って下さい。

### MegaRAID Storage Manager (MSM) インストール用ファイル

Windows モデルの場合、C:\¥NTC¥Drivers&Utilities に以下の MegaRAID Storage Manager (MSM) インストール用ファイルが入っています。同様のファイルが弊社サポートページからダウンロードも可能です。

ファイル名	MSM バージョン	対応 OS
17.05.00.02_Windows_MSM.zip	17.05.00.02	Windows OS 用 (x86, x64) Windows 2012, Windows 2012R2, Windows 2016 Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
17.05.00.02_Linux-64_MSM.gz	17.05.00.02	Linux OS 用
17.05.00.02_Linux-32_MSM.gz		


## 5-2. Windows サーバへの MSM インストール

※iXをご使用の場合、サーバに MSM が既にインストールされているため、インストールする必要はありません。次項の管理 PC への MSM インストールに進んでください。

サーバの以下のフォルダにインストール用 zip ファイルが格納されていますので、これを展開します。

C:\NTC\Drivers&Utilities\MSM\xx.xx.xx.Windows\MSM\Disk1

- ①Disk1 フォルダ内の setup.exe をダブルクリックし、インストールを開始します。
- ②セキュリティの確認画面が表示される場合は、インストールを続けるように操作します。
- ③Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package が入っていない場合はウィザードに従いインストールします。

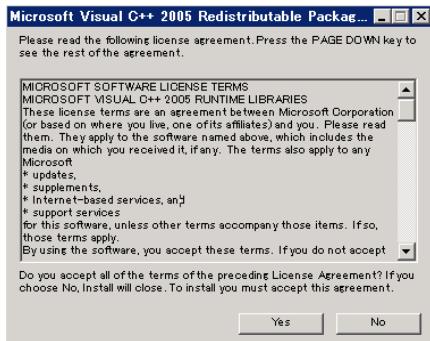


- ④MSM の InstallShield Wizard の画面が表示されます。[Next]で次に進みます。



- ⑤License Agreement の画面で、I accept the terms in the license agreement を選択して、[Next]で次に進みます。




⑥Customer Information の画面で、Organization の入力や Allow availability of this application for:の設定を適時選択して、[Next]で次に進みます。

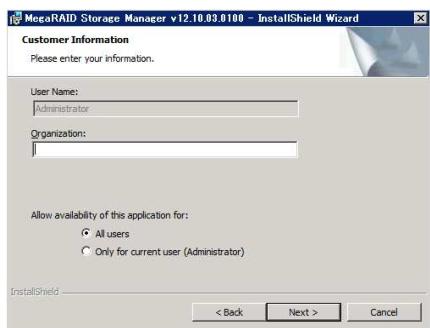

⑦Destination Folder の画面で、デフォルトで、[Next]で次に進みます。




⑧Setup Type の画面で、Complete を選択して、[Next]で次に進みます。

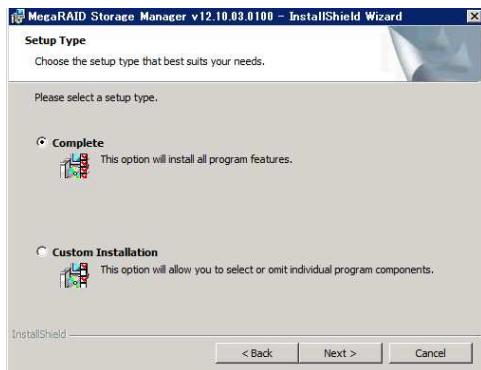


⑨LDAP Logon Information 画面で、LDAP の設定を行ない、[Next]で次に進みます。

LDAP を使用しない場合は、“NO”を選択し、[Next]で次に進みます。

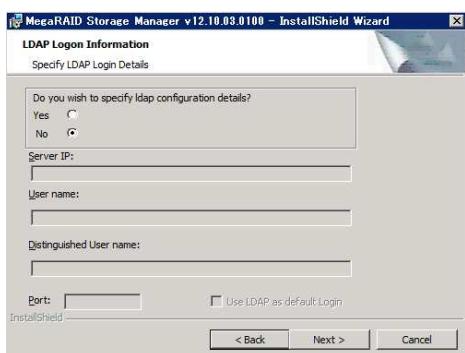

⑩Ready to Install the Program の画面で、[Install]でインストールを実行します。

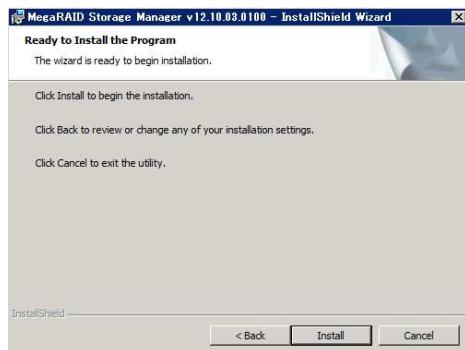

⑪InstallShield Wizard Completed 画面が表示されたら、[Finish]で完了します。



Linux 用の MSM を使用する場合は、Linux 用 MSM の readme.txt を参照してインストールを行なってください。

### 5-3. 管理 PC (Windows) への MSM インストール

- ① C:\¥NTC¥Drivers&Utilities に収納されている 17.05.00.02\_Windows\_MSM.zip を管理用 PC にコピーします。
- ② 17.05.00.02\_Windows\_MSM.zip を解凍します。解凍されたフォルダの中にある、setup.exe を実行します。  
以降は前項 4-2 と同じ手順になります。

### 5-4. MSM のアンインストール (Windows サーバ)

[スタート] → [全てのプログラム] → [MegaRAID Storage Manager] → [Uninstall]を選択して、MSM のアンインストールを実行します。


### 5-5. ファイアウォール設定変更 (Windows サーバ)

Windows サーバにおいて、初期設定ではクライアント PC から MSM に接続できません。接続するにはサーバ側でファイアウォールの設定変更が必要です。以下の手順にて設定の変更を行なってください。


[コントロールパネル]-[Windows ファイアウォール]-[Windows ファイアウォールによるアプリケーションの許可]をクリックし、開いた画面の[別のアプリの許可]をクリックします。

パスの参照を開き、以下の 2 つのパスを指定して、追加ボタンをクリックします。

C:\¥Program Files(x86)\¥MegaRAID Storage Manager\¥JRE\¥bin\¥java.exe  
C:\¥Program Files(x86)\¥MegaRAID Storage Manager\¥JRE\¥bin\¥javaw.exe

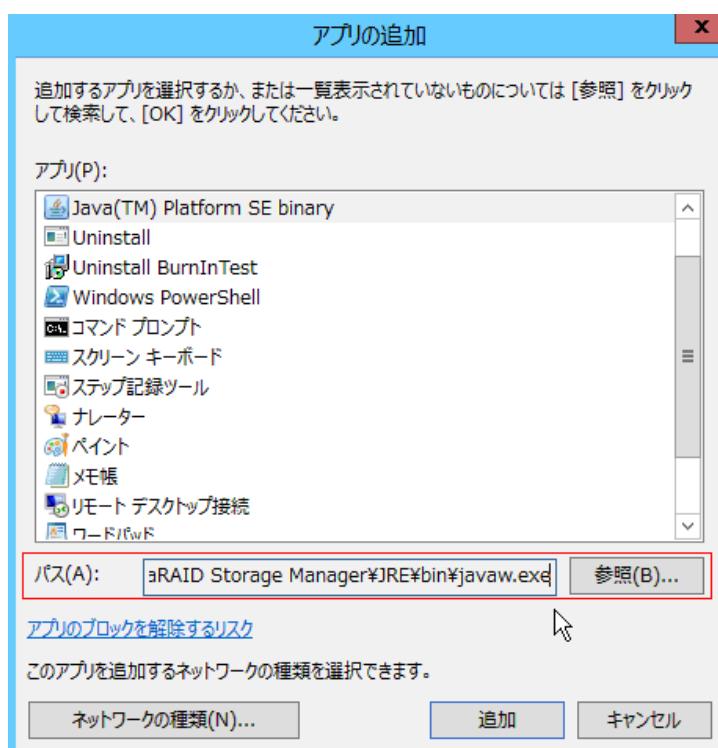

以下の通り、Java が追加されたことを確認してください。  
「名前」、「プライベート」、「パブリック」の各チェックボックスがチェックされていることを確認ください。  
チェックされていない場合は該当箇所をチェックして「OK」ボタンを押してください。

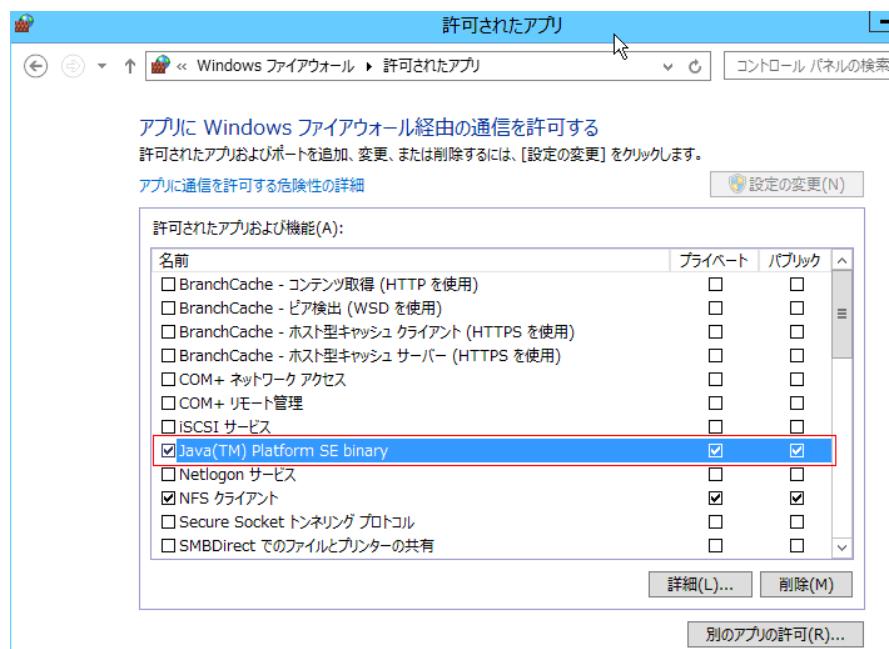


MSM インストール後は、Patrol Read および ConsistencyCheck の設定を行なってください。

(「[4.11 パトロールリード・整合性検査\(ConsistencyCheck\)](#)」以降を参照ください。)

## 5-6. MSM の起動

デスクトップ上のアイコンをダブルクリックするか、または、[スタート] → [全てのプログラム] → [MegaRAID Storage Manager] → [Startup UI]を実行します。

iXをご使用の場合は、MSMがインストールされた管理PCから同様に実施してください。

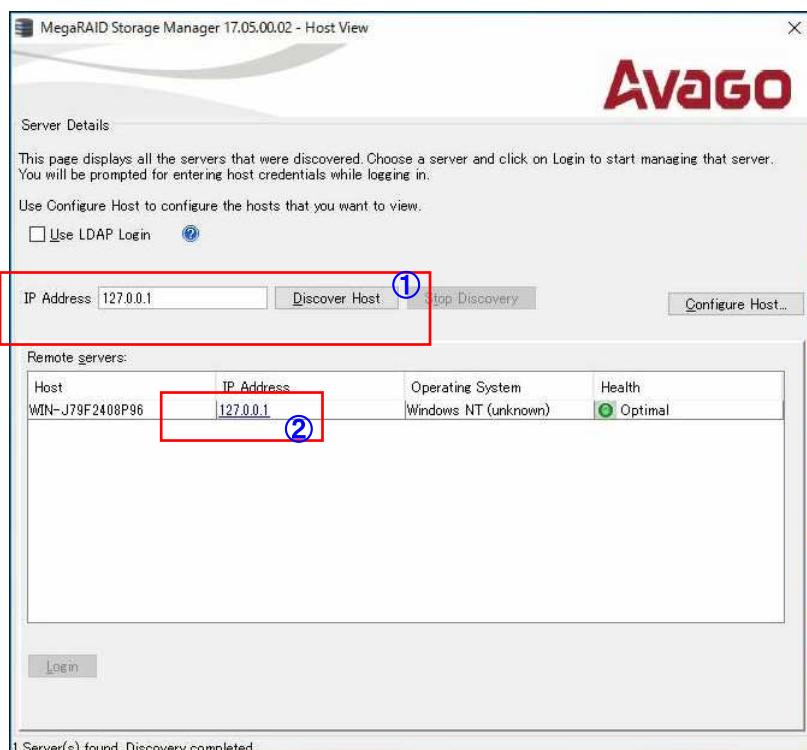

左図が表示されたら

①サーバのIPアドレスを入力して、[Discover Host]ボタンを押します。

②Remote Serversに表示されたIPアドレスをクリックします。

※[Configure host]をクリックするとサーバ検索方法を設定・変更できます。



ログイン画面が表示されるので、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインボタンをクリックします。  
ユーザ名とパスワードの初期設定は以下の通りです。


**【Windowsの場合】**  
OSで設定されたユーザ名、パスワード

**【iXの場合】**  
<フルアクセスユーザ>  
User Name : raid  
Password : raid

<読み取り専用アクセスユーザ>  
User Name : raidview  
Password : raidview

iXをご使用の場合は、パスワードはiXのWebGUIのハードウェアRAID機能から変更可能です。

<MSM ホーム画面>

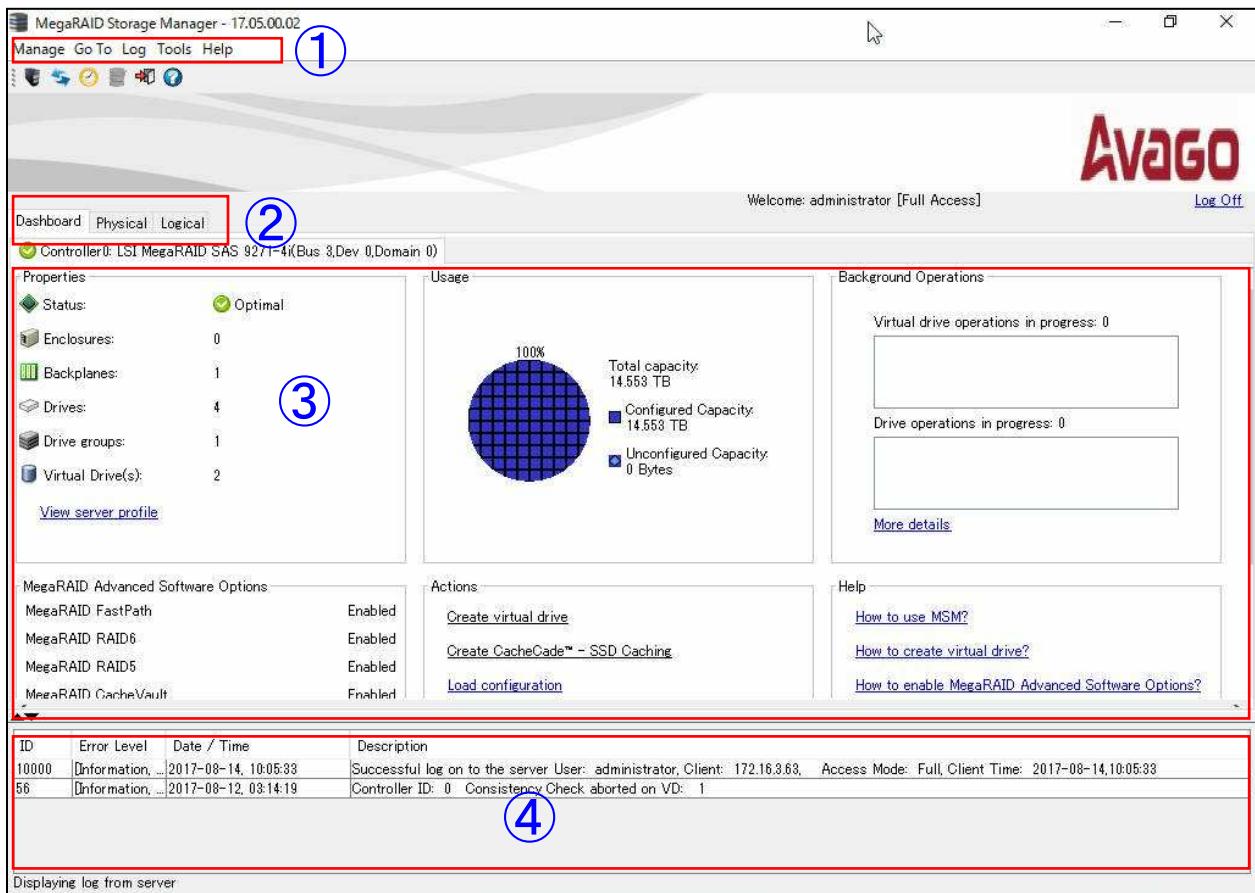


①メニューバー

②Dashboard/Physical/Logical 切り替えタブ


③Dashboard/Physical/Logical ビュー

④イベントビューウ


⑤Property ビュー

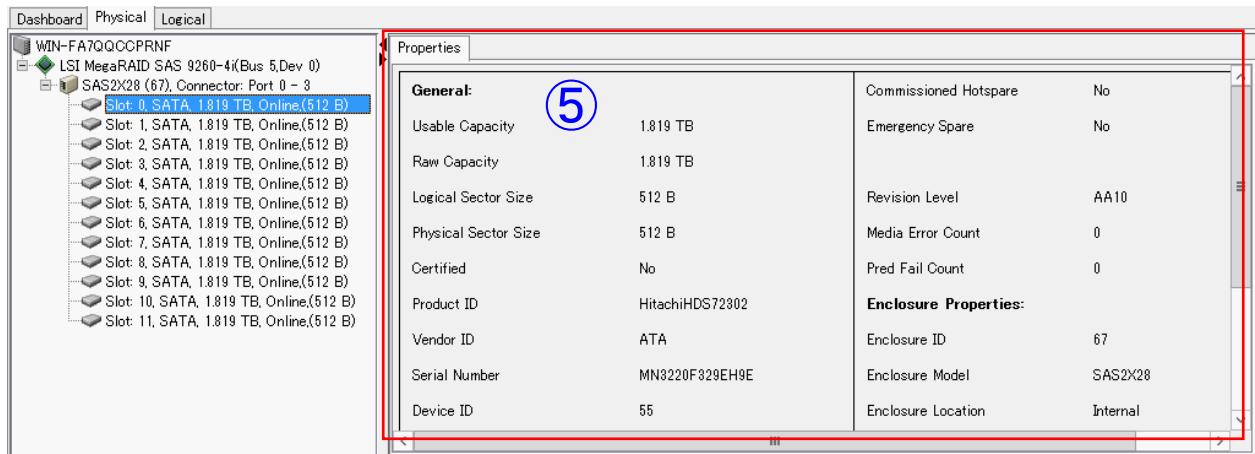

Dashboard/Physical/Logical 切り替えタブで Logical に切り替えます。  
この画面により HDD、Virtual Drive（ロジカルドライブ）の構成状況が確認できます。

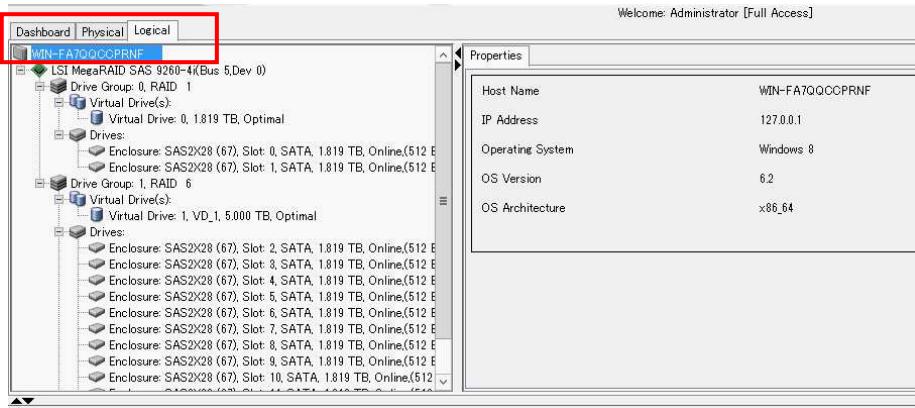

Logical ビューの確認したい項目をクリックすると、Property ビューに詳細な情報が表示されます。

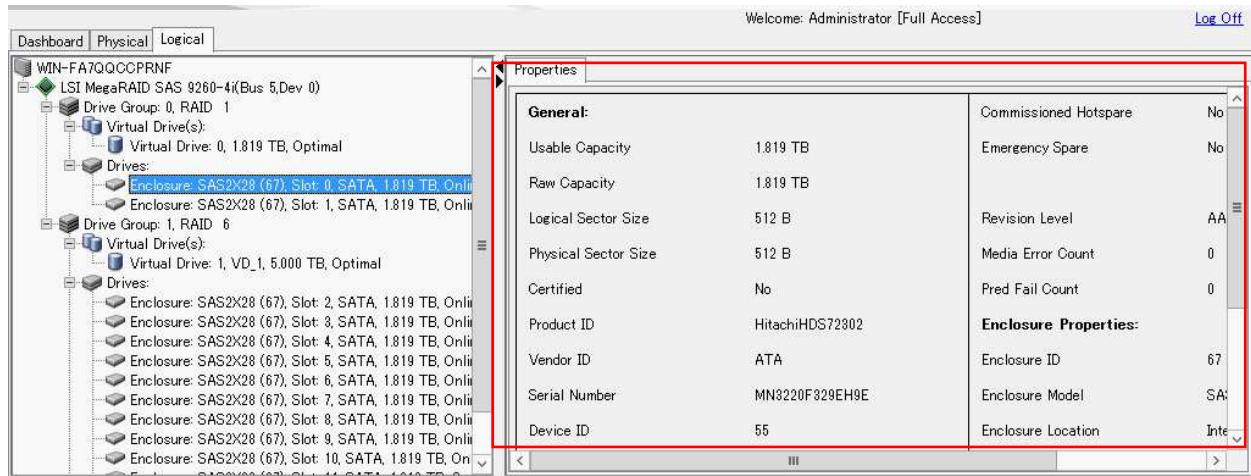

## 5-7. イベントログ取得方法

メニューバーの「Log」 – 「Save」または「Save as Text」をクリックすると、保存先を設定する画面が表示されるので、保存先を設定し「Save」ボタンをクリックします。保存先にログが作成されます。  
テキストベースのログを取得する場合は、「Save as Text」をクリックしてください。


※取得したログは MSM 画面の「Log」 – 「Load」から MSM 画面で表示できますが、テキストベースのログは MSM 画面にロードすることはできません。




より詳細なログを取得する場合は、TTY ログを取得します。

[Physical]タブ（または[Logical]タブ）を選択し、RAID コントローラを選択した状態で、右クリックし、「Save TTY Log」をクリックします。ファイルの保存場所を指定し保存します。

保存時に MSM が一時的にフリーズすることがありますが、ログが保存された後に回復します。

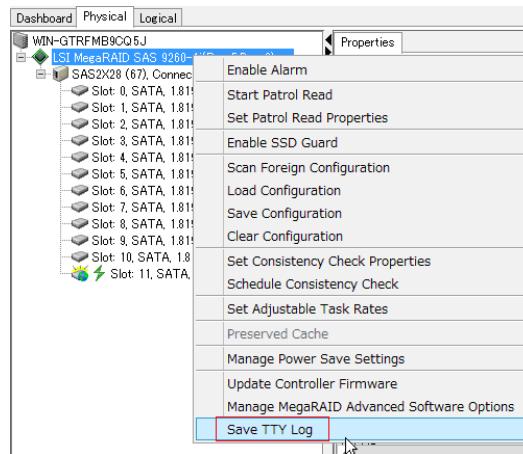


MSM 画面のフリーズが長時間続き、回復させたい場合は、サーバのタスクマネージャーを起動し[プロセス]タブの[アプリ]にある「Java(TM) Platform SE binary(32 ビット)」を選択し、タスクの終了をクリックし、MSM を終了し、再度 MSM を起動してください。

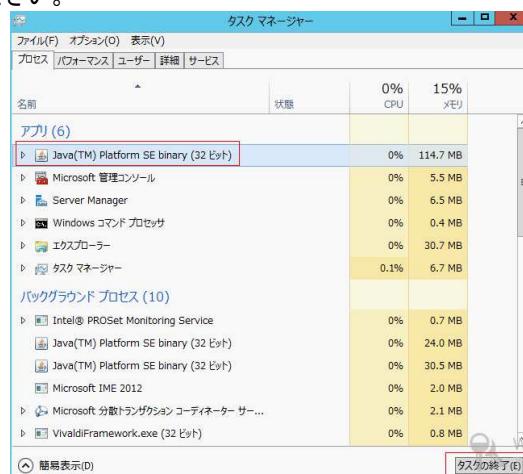

## 5-8. イベントの EMail 通知

RAID カードとディスクに関する障害通知内容を MSM で設定することができます。  
MSM のメニューから「Tools」→「Monitor Configure Alerts」を選択します。

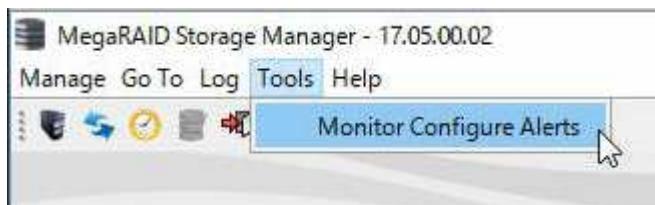

[Mail Server]タブを選択します。  
「Sender email address」に送信者のメールアドレス、  
「SMTP Server」にメールサーバの IP アドレス  
を入力します。  
メールサーバにより、認証が必要な場合は設定を行  
います。（メールサーバによってはメールを受信で  
きない場合があります）



[Email]タブを選択します。  
**※メール通知機能を使用しない場合は、「Recipient email address」にデフォルトで設定されている  
“root@localhost”は削除せず、そのままにしてください。**  
**<メール通知機能を使用する場合>**  
「New recipient email address」に送信者のメールアド  
レスを入力して、「Add」で追加します。  
root@localhost は削除して問題ありません。  
「Test」ボタンを押すとテストメールを送信します。

通知のレベル(Severity Level)はメッセージの重要度の順に、「Fatal」、「Critical」、「Warning」、「Information」の4種類があります。

デフォルト設定では、メールの通知は「Fatal」レベルのみ送信される設定になります。

通知レベルの設定変更は以下の手順で行います。


MSM のメニューから「Tools」→「Monitor Configure Alerts」を選択します。

MSM Log (Change Individual Events) の設定に関しては、変更しないことをお勧めします。



通知設定の構成が表示されます。

[Severity Level]を選択して、  
「Edit」ボタンを選択します。

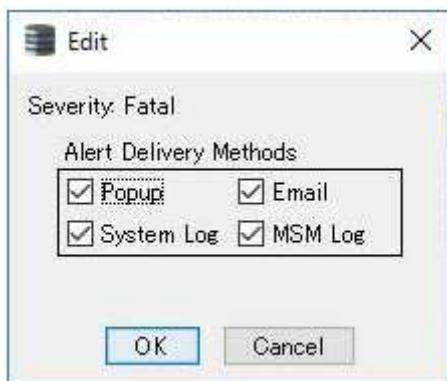

アラートの出力先を指定します。

出力先にチェックを入れ[OK]を押します。

※Popup は Windows サーバ上にポップアップ表示されます。管理 PC 上にはポップアップ表示されません。

※iXについては、Popup は未サポートです。

## 5-9. アラーム音の停止

### 5-9-1. MSM からのアラーム音停止


ディスク障害などが発生すると、RAID コントローラはアラーム音を鳴らします。

現在のイベントで発生しているアラームを止めるには[Go To] → [Controller] → [Silence Alarm]を選択します。

(Dashboard 画面の Action 欄にある[Silence Alarm]をクリックしてもアラームを停止できます。)

アラームを鳴らさない設定にするためには、[Disable Alarm]を設定します。

アラームが鳴る条件については、「[5.RAID コントローラによるアラーム音](#)」を参照ください。

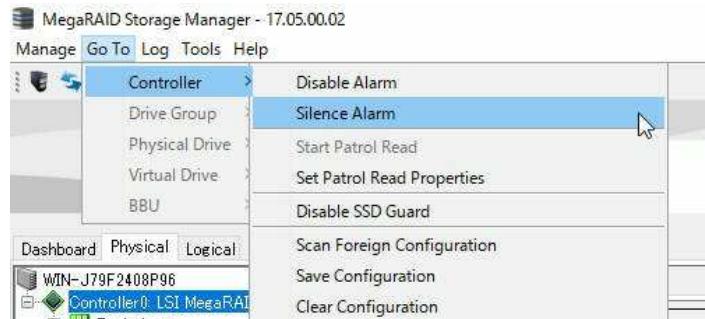

■ iXをご使用の場合は、WEB 管理画面よりアラームを停止することができます。

※iX バージョン 6.0up99 以降については、ハードウェア RAID 画面はご使用できません。


MSM からの操作をお願いします。

[セットアップ]-[ハードウェア RAID]画面に移動します。



左側のリストの最上段にある「LSI\*\*\*」を選択しコントローラ情報画面を表示させます。

アラーム状態のチェックを外し、適用をクリックするとアラーム音が停止します。

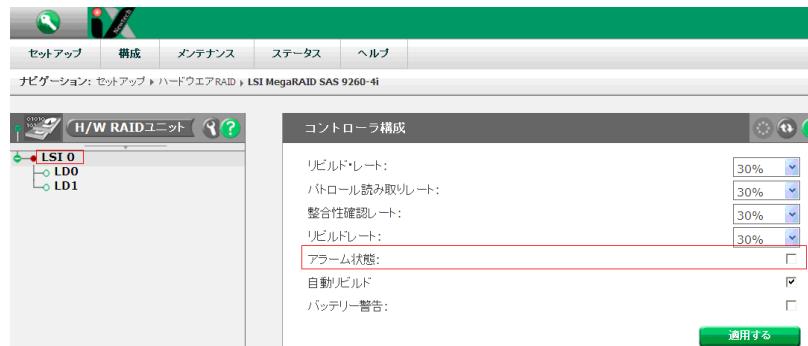

## 5-9-2. Web BIOS からのアラーム音停止

1. サーバを再起動させ、RAID 認識後の以下の画面で、「Ctrl+H」を同時に押し Web BIOS 画面に入ります。

ID	LUN	Vendor	Product	Revision	Capacity
61	0	ATA	Hitachi HDS72302	A5C0	1907729MB
62	0	ATA	Hitachi HDS72302	A5C0	1907729MB
63	0	ATA	Hitachi HDS72302	A5C0	1907729MB
64	0	ATA	Hitachi HDS72302	A5C0	1907729MB
65	0	ATA	Hitachi HDS72302	A5C0	1907729MB
66	0	ATA	Hitachi HDS72202	A3MA	1907729MB
0	LSI	Virtual Drive		RAID6	204799MB
1	LSI	Virtual Drive		RAID6	511999MB
2 Virtual Drive(s) found on the host adapter.					
2 Virtual Drive(s) handled by BIOS Press <Ctrl><H> for WebBIOS or press <Ctrl><?> for Preboot CLI					

- 2.




4. [Alarm Control]を選択し、[Apply]を選択すると設定が反映されます。  
Enabled : 有効 Silence : 発生しているアラーム音の停止（一時的な停止）

5. 変更が完了したら、「Ctrl+Alt+Del」を同時に押し、装置を再起動させます。


## 5-10. グローバル・ホットスペアの設定

MSM の「Physical」タブ（または「Logical」タブ）でグローバルホットスペアに指定する物理ディスクを選択します。


物理ドライブのステータスが「Unconfigured Good」となっているものを選択します。

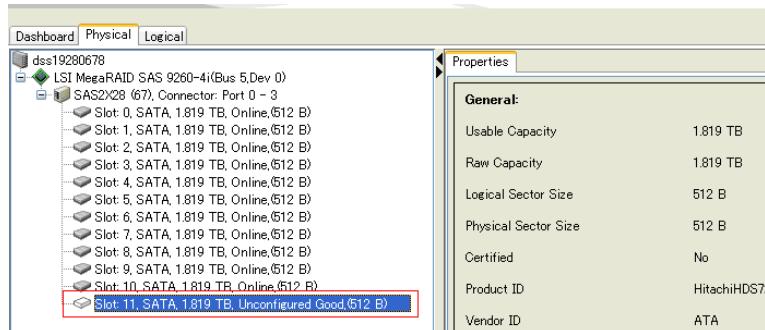

メニューの対象となるディスクを選択した状態で右クリックし、「Assign Global Hot Spare」をクリックします。

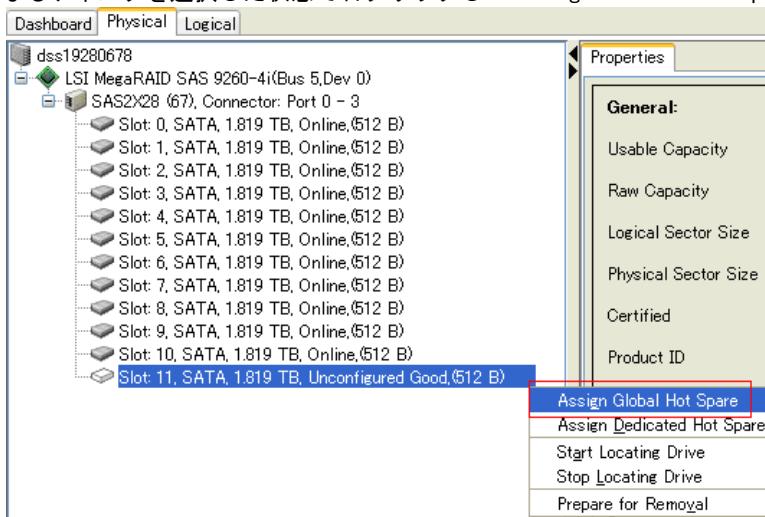

ドライブのステータスが「Global Host Spare」に変わります。

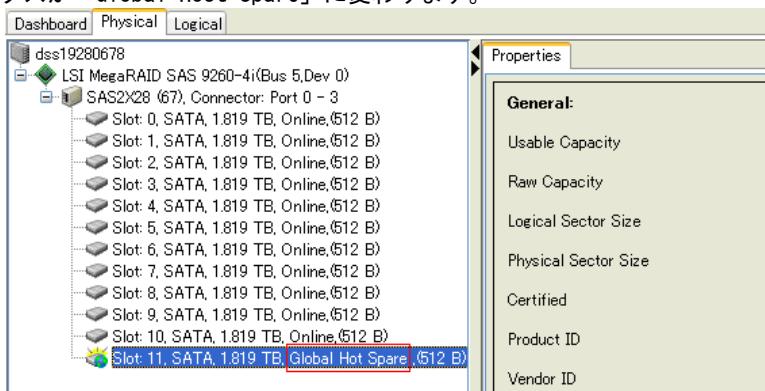

## 5-11. パトロールリード・整合性検査 (ConsistencyCheck)

HDD が故障した場合、冗長性のある RAID 構成ならばリビルド処理により再度冗長性を回復しますが、リビルド処理を行う場合、残存 HDD の全領域が正常に読み込めることが前提になります。アクセス頻度が低いファイルや未使用領域に HDD 障害が発生していた場合、内在していた障害がリビルド処理中に発生する場合があります。冗長性の無い状態で HDD 障害が発生した場合データの復旧はできません。

以下に説明します整合性検査やパトロールリードの定期的な実施による HDD 障害の早期発見はシステムの安定稼働に有効です。定期的に整合性検査及びパトロールリードを週に 1 回、少なくとも月に 1 回は実施することを強く推奨します。

	対象	概要
整合性検査 Check Consistency	ロジカルドライブ	ロジカルドライブの整合性を設定された順番にチェックします。不整合を検出した場合、自動的に修復します。
パトロールリード Patrol Read	HDD	スペアディスク含む全 HDD の全領域を検査し不良セクターを検出した場合修復します。

### 5-11-1. PatrolRead 設定について

MSM の Patrol Read Interval (実行間隔) 設定

推奨値 : Monthly (1 ヶ月間隔)

特別な理由がない場合は、Monthly を設定してください。

Disable に設定し稼動状況などを考慮した上で手動で実行されても問題ありません。

SSD を搭載している場合は、MSM の [Select Patrol Read mode] 設定を「disable」にすることを推奨します。出荷時設定は「disable」になっています。

### 5-11-2. ConsistencyCheck 設定について

MSM の Start on (開始日) 設定

推奨値 : 5 年以上先の未来日

「実行間隔」設定において「disable」を設定した場合、MSM メニューから Schedule Consistency Check の項目が表示されなくなる為、「Disable」は設定せず、上記の通り開始日の設定にて、未来日を設定しています。

PatrolRead と ConsistencyCheck が同時に動作し過負荷状態となることを避けるため、特別な理由がない場合は、上記の設定とし、稼動状況などを考慮した上で手動で実行されることをお勧めします。


### 5-11-3. パトロールリード 手動実行手順

※ パトロールリードを開始する場合は、Consistency Check を停止することをお勧めします。

※ SSD を搭載している場合は、パトロールリードを設定しても実行されません。

[Select Patrol Read mode] の設定を “disable” に設定することをお勧めします。

Physical タブ（またはLogical タブ）を開き、RAID カードを選択した状態で右クリックし、「Start Patrol Read」をクリックします。

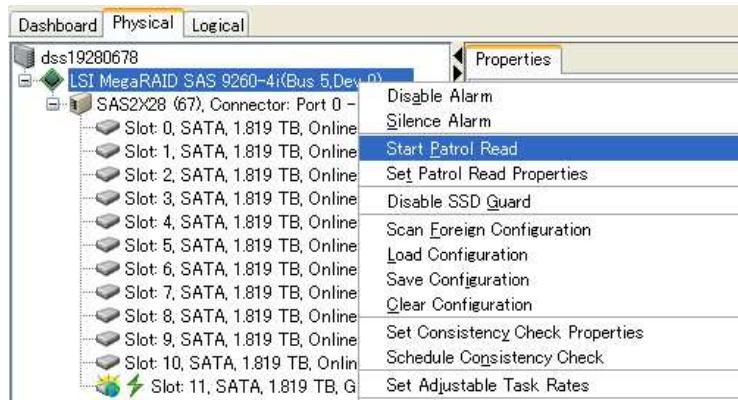

警告画面が表示されるので、「Yes」をクリックすると、パトロールリードが開始されます。

パトロールリードを停止させたい場合は、上記同様の手順で「Stop Patrol Read」をクリックします。



※SSD を搭載している場合、以下のメッセージが出力されパトロールリードを実行することができません。




There are no physical drive(s) available to execute a patrol read operation.

OK


#### 5-11-4. パトロールリード スケジュール実行手順

※ スケジュールを設定する場合は、Consistency Check のスケジュールを確認の上、動作が重複しないよう設定されることをお勧めします。

Physical タブ（または Logical タブ）を開き、RAID カードを選択した状態で右クリックし、「Set Patrol Read Properties」をクリックします。

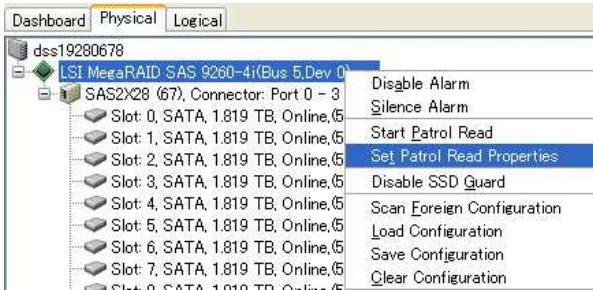

「Patrol Rerad - Set properties」画面が表示されます。

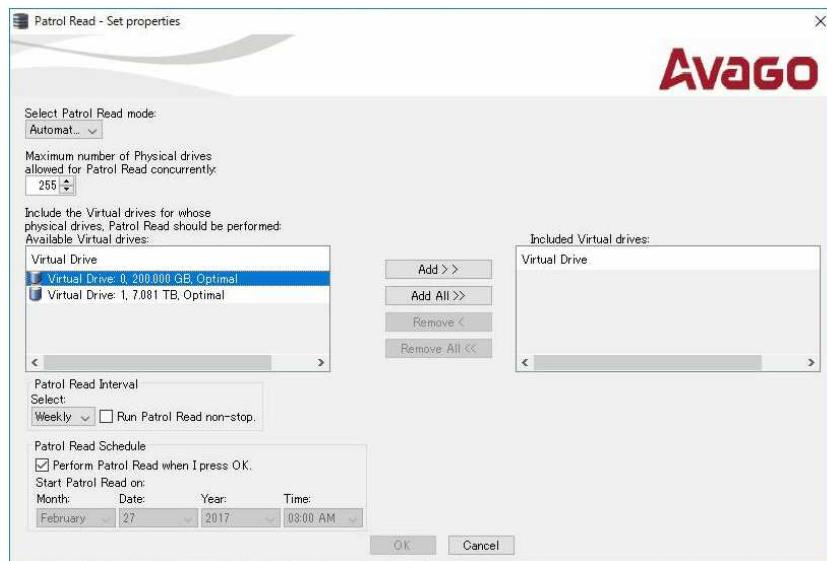


- ① Select Patrol Read mode : 定期的に実行したい場合は「Automatic」を選択します。  
推奨値 : Automatic (または Disable に設定し手動で実行することをお勧めします。)  
SSD を搭載している場合は、「disable」に設定することをお勧めします。
- ② Maximum number of Physical drives allowed for Patrol Read concurrently :  
同時に実行する物理ドライブの最大数を設定します。
- ③ Include the Virtual drives for whose physical drives, Patrol Read should be performed:  
Available Virtual drives : 実行可能な論理ドライブが表示されます。実行したいドライブを選択し [Add] ボタンで「Include Virtual drives」に移動させます。(通常は、Add All を選択してください)
- ④ Patrol Read Interval : 実行する間隔を選択します。 (Hourly, Daily, Weekly, Monthly)  
推奨値 : Monthly (または上記①の Patrol Read mode にて Disable を設定し手動にて実行することをお勧めします。)
- ⑤ Patrol Read Schedule : 開始する日時を選択します。すぐに開始させる場合は「Perform Patrol Read when I press OK」にチェックをいれます。装置の稼動負荷が軽い期間帯を設定することをお勧めします。

設定が完了したら、「OK」をクリックし、確認画面が表示されるので、「OK」をクリックします。

## 5-11-5. Consistency Check(整合性検査) 手動実行手順


※ Consistency Check を実行する場合は、パトロールリードを停止することをお勧めします。

検査開始前に、整合件検査のプロパティで検査中にエラーが発生した時の動作を設定できます。Logical ビューで RAID コントローラを選択し、Go To → Controller → Set Consistency Check properties を選択します。

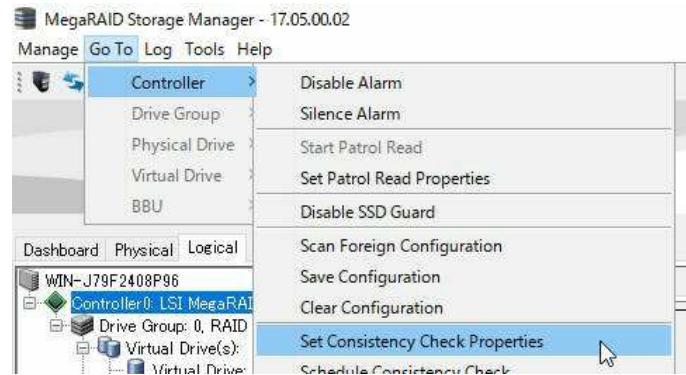


Stop Consistency Check on Error … 検査中にエラーが発見された場合、検査を中止します。

Continue Consistency Check and Fix Errors … 検査中にエラーが発見された場合、修復し検査を続行します。

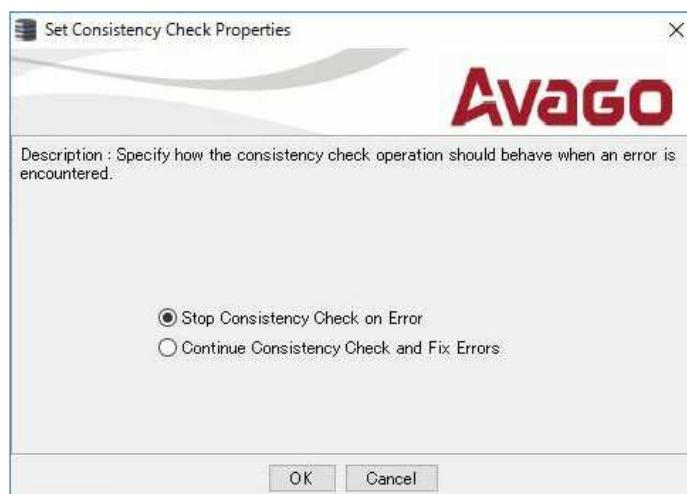


MSMにログインし、メニューから、[Manage]→[Check Consistency]をクリックします。

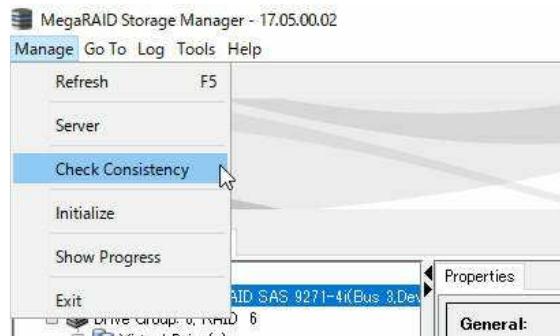


Consistency Check のグループウィンドウが開きます。


検査したいロジカルドライブにチェックを入れます。(全て行ないたい場合は select All で一括選択可能です)  
選択後、スタートボタンを押します。

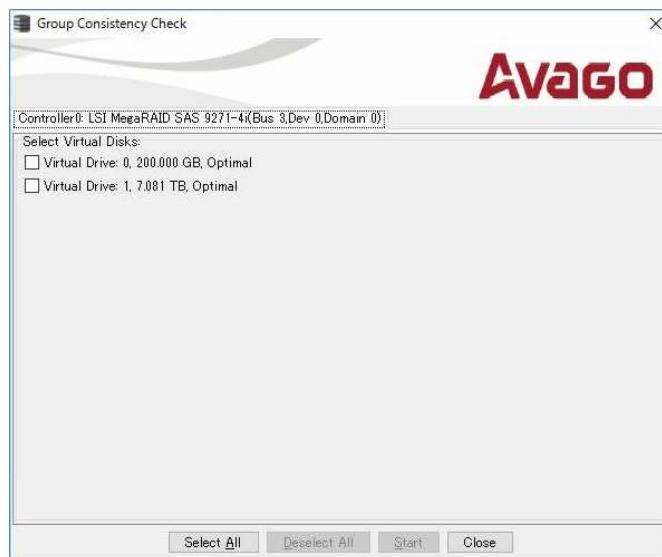


Logical ビューから検査したいロジカルドライブを選択、右クリックすることでもスタートすることができます。

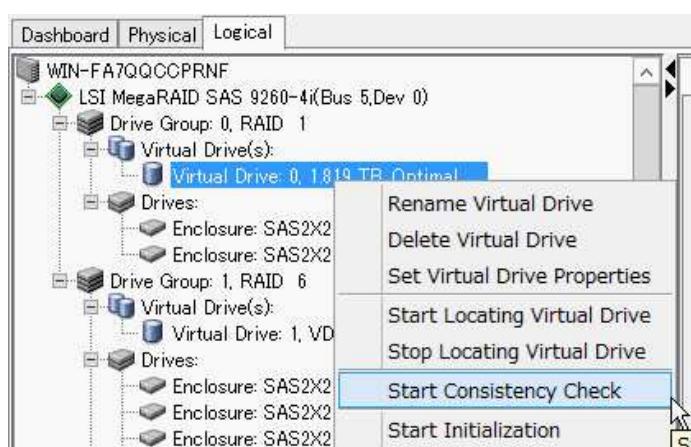

RAID 再構築等を実施し、スロー初期化を実行していない場合、  
初回の実行時以下のウインドウが開く時がありますが、Yes を押してください。  
※MSM のログに Warning が出ますが、問題ありません。

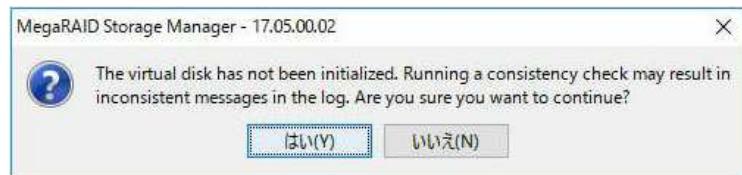


メニューから、Manage→Show Progress をクリックすると進捗を確認できます。

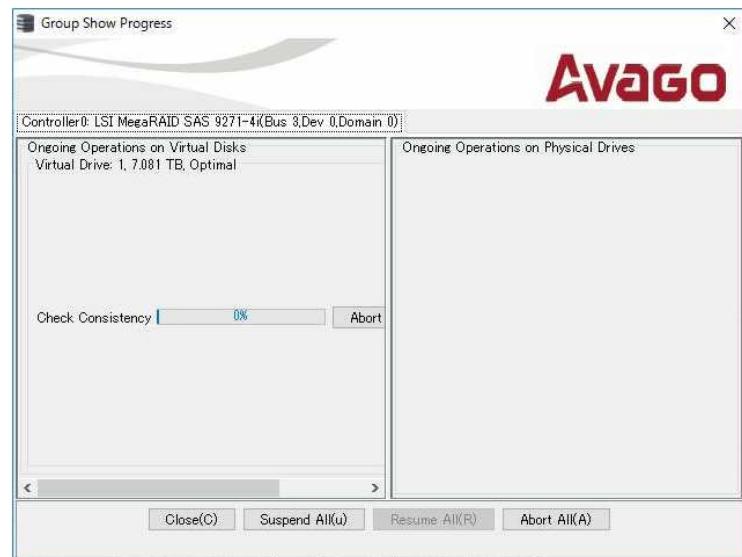


## 5-11-6. ConsistencyCheck(整合性検査) スケジュール実行手順

Logical ビューで RAID コントローラを選択し、Go To → Controller → Schedule Consistency Check を選択します。（Logical ビューの RAID コントローラ選択、右クリックでも可能です）

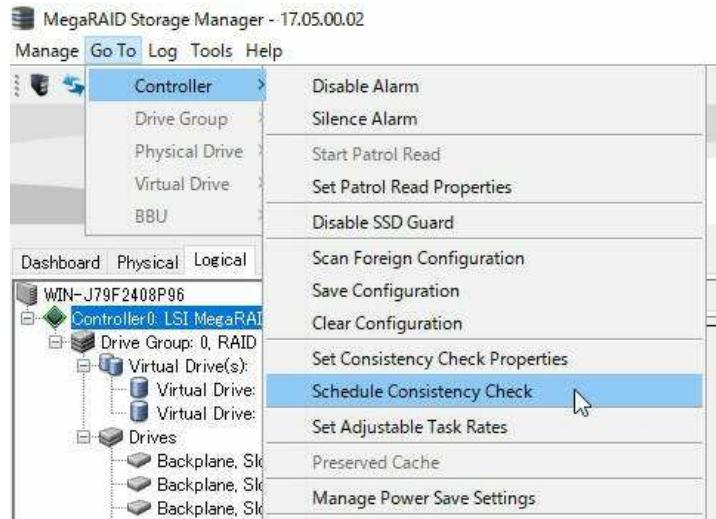

以下は、2017年8月19日月曜日3:00から毎週土曜日に、全ての論理ドライブに検査を行なう場合の設定例です。

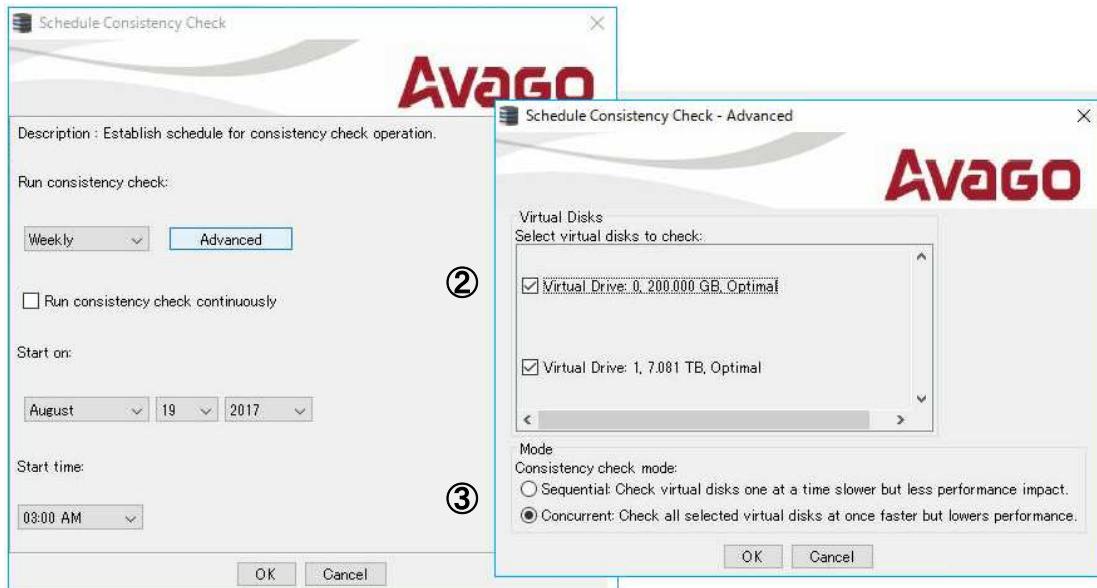

※ Consistency Check を実行する場合にはパトロールリードを停止することをお勧めします。

① 実行間隔の選択

Hourly, Daily, weekly, Monthly から選択（**推奨値 : Monthly**）

※Disableは設定しないでください。

設定した場合、MSM メニューから Schedule Consistency Check の項目が表示されなくなります。

MSM メニューから表示が消えてしまった場合、WebBIOS 設定で CC(Consistency Check) 設定を変更することで再度メニューに表示させることができます。WebBIOS 画面を表示させるには装置の再起動が必要です。

② 実行する Virtual Drive の選択

「advanced」ボタンをクリックし、advanced 画面を表示させます。実行する Virtual Drive にチェックします。

③ 実行モードの選択

「advanced」ボタンをクリックし、advanced 画面を表示させます。

Mode 欄の Consistency check mode で適切なモードを選択（**推奨値 : Sequential**）

④ Run consistency check continuously

連続的に実行する場合はチェックを入れてください。

⑤ 開始日の設定

Start on のプルダウンより、開始する日にちを選択します。（**初期値 : 5 年以上先の未来**）

※初期値は出荷時期により変更することができます。

上記の通り未来日を設定し、手動にて実行することをお勧めします。

⑥ 開始時間の設定

Start time のプルダウンより、開始する時刻を選択します。装置の稼動負荷が軽い期間帯をお勧めします。

OK ボタンをクリックすると設定が保存されます。

確認画面が表示されるので OK をクリックし終了します。

Cancel ボタンをクリックすると設定を保存せず終了します。


確認画面が表示されるので OK をクリックし終了します。

## 5-12. MSMによる RAID の構築

MSM の GUI 画面からも、RAID を構築することができます。

[Dashboard]-[Actions]-[Create Virtual drive]から実施します。新規 Virtual drive の作成が可能な状態の時はクリックすると構築画面に遷移します。

作成方法は、WebBIOS による RAID 構築の手順と同様です。

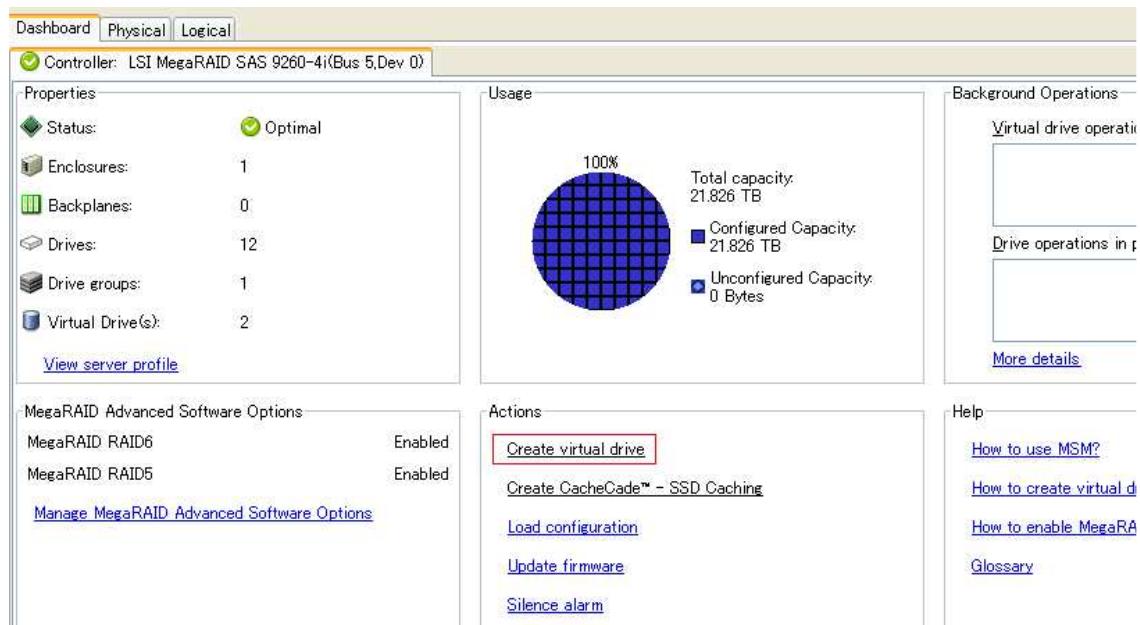

### 5-13. HDD障害時の MSM 画面


初期設定では、ホットスペアが設定されていますので、ディスク障害時にはスペアディスクに対して自動でリビルドを開始します。障害ディスクについては、スロットから引き抜き、新たなディスクと交換してください。

ホットスペアなしの RAID 構成の場合は、新規ディスク (UnconfiguredGood の状態の HDD/SSD) を挿入すると、新規ディスクに対して自動で Rebuild が開始されます。


iXをご使用の場合は、WEB GUI のハードウェア RAID 画面の「自動リビルド設定」で、自動リビルドの有効/無効の設定できます。(iXバージョン UP99 以降をご使用の場合は、本機能は未対応となります。)

<HDD障害時の MSM 画面>

障害ディスクが赤で表示されます。

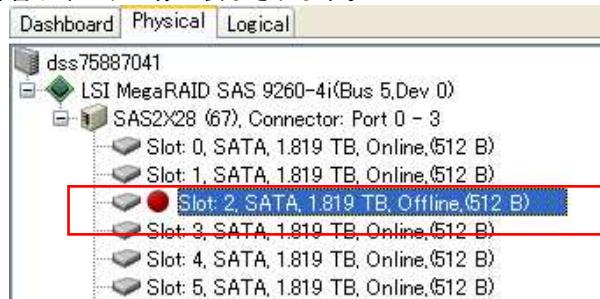

障害ディスクのドライブキャリア LED (下側) は赤点灯するので、対象ディスクの確認が可能ですが、LED が点灯しない等で判断できない場合は、障害ディスクを選択した状態で右クリックし「Start Locating Drive」を実行すると、障害ディスクが赤点滅するので対象ディスクを特定できます。確認後は「Stop Locating Drive」で停止させてください。

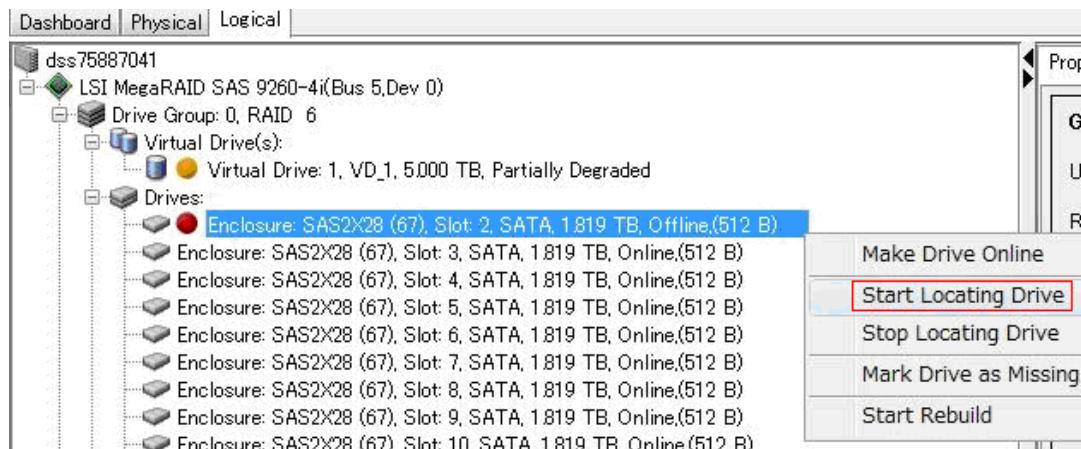

<留意事項：コピーバック動作について>

2013年11月以降に出荷した製品については、コピーバック機能を無効で出荷しております。

本設定変更は、ある条件においてアラーム音が鳴り続ける事象に対する処置となります。

設定の変更は極力行なわないようお願いします。

<補足>

コピーバックとは、RAID グループ(パーティナルドライブ)に参加している HDD/SSD が故障した際、ホットスペア設定を行なっている場合、自動的にリビルド処理が行なわれます。リビルド処理完了後、故障した HDD/SSD を新規 HDD/SSD に交換した時、交換された HDD/SSD に対して自動的にコピー処理が開始され、元々ホットスペアだったスロットの HDD/SSD が再度ホットスペアに戻る(正常稼働時のホットスペアのスロット位置固定)機能のことです。

## 6. RAID コントローラによるアラーム音

---

以下のイベント発生時にアラーム音（ビープ音）が鳴ります。

アラーム音の停止方法は、「[4-9 アラーム音の停止](#)」を参照ください。

イベント	状態	アラーム音
RAID 0 における論理ドライブがひとつの論理ドライブを失ったとき	オフライン	3秒鳴り1秒停止の繰り返し
RAID1 がミラードライブを失ったとき	デグレード	1秒鳴り1秒停止の繰り返し
RAID1 が両方のドライブを失ったとき	オフライン	3秒鳴り1秒停止の繰り返し
RAID5 がひとつのドライブを失ったとき	デグレード	1秒鳴り1秒停止の繰り返し
RAID5 がふたつ以上のドライブを失ったとき	オフライン	3秒鳴り1秒停止の繰り返し
RAID6 が部分的にひとつのドライブを失ったとき	デグレード	1秒鳴り1秒停止の繰り返し
RAID6 がふたつのドライブを失ったとき	デグレード	1秒鳴り1秒停止の繰り返し
RAID6 がふたつ以上のドライブを失ったとき	オフライン	3秒鳴り1秒停止の繰り返し
ホットスペアディスクがリビルド処理を完了したとき	オンライン	1秒鳴り3秒停止の繰り返し
コピーバック設定が有効の場合、リビルドが完了してもビープ音は鳴ります。コピーバック動作が完了したときに、ビープ音が停止します。	オンライン	1秒鳴り3秒停止の繰り返し

## 7. 装置監視・障害通知機能について

### 7-1. 装置監視・障害通知機能

- ハードウェアに関しては、BMC (BaseboardManagementController) にて、監視・通知します。
- 内蔵ストレージ (RAID) については、MSM (MegaRAID Storage Manager) にて監視・通知します。iXについては、MSM が出力する障害は、WEB GUI のイベントビューアに上がります。

#### 7-1-1. 監視対象部位/通知手段


BMCで監視する部位

	監視対象	状態確認画面	通知方法
1	温度 (CPU、周辺装置等)	BMC (WEB GUI → Sensor Readings)	メール ＊要設定
2	電圧 (CPU、12V、5VCC等)		
3	FAN1		
4	FAN2		
5	FAN3		
6	FAN4		
7	FAN5		
8	FAN6		
9	POWER1(PS1)		
10	POWER2(PS2)		

MSMで監視する部位

	監視対象	状態確認画面	通知方法
1	HDD(SSD)	MSM GUI	メール ＊要設定
2	RAIDコントローラー		
3	RAID状態		

### 7-1-2. FAN、電源ユニット配置

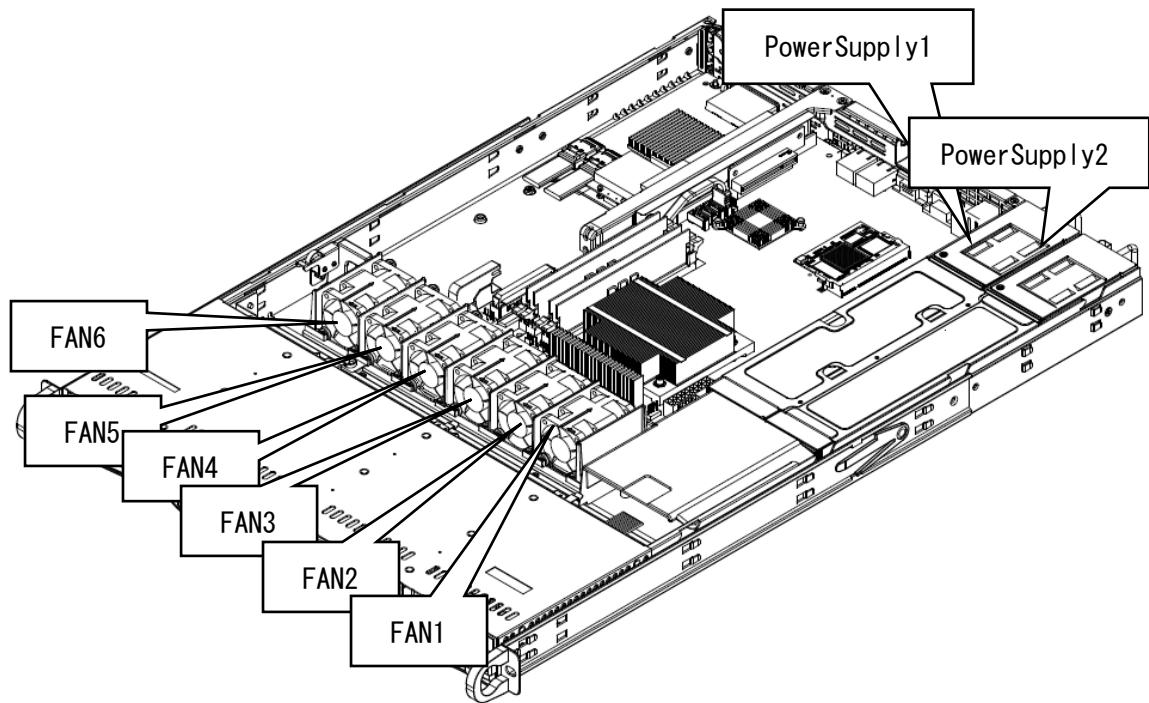

## 付録 1. 製品仕様

---

型番	NCDUN001T8SAN1***	NCDUN300G8SSN1***	NCDUN600G8SSN1***	NCDUN900G8SSN1***	NCDUN1.2T8SSN1****
HDD タイプ	6Gb/s SATA 3.5inch				
HDD 搭載数	1TB × 8	300GB × 8	600GB × 8	900GB × 8	1.2TBx8

型番	NCDUN400G8SDN1***	NCDUN800G8SDN1***
SSD タイプ	6Gb/s SATA 3.5inch	
SSD 搭載数	400GB × 8	800GB × 8

RAID 構成		RAID6 (ホットスペアなし)
OS 領域	iX	約 10GB
	Windows	約 200GB
搭載 CPU		Intel Xeon E5-2609 V3 (1.9GHz) ×1
搭載メモリ		32GB (288Pin DDR4-2133 8GB Registered DIMM 8GB × 4)
QPI スピード		9.6GT/s
メモリスピード		2133MHz
本体重量		12.2kg (1TB SATA HDDx8 搭載、Inner Rail 装着時)

## 共通仕様

外形寸法(幅×高さ×奥行き)		437 × 43 × 597 (mm) (突起部含まず)
電源電圧		100~240V 50 – 60Hz
電源ユニット		750W redundant 80PLUS Gold
システム ボード	サポートCPU	Intel Xeon E5-2600v3 シリーズ
	ソケット	1x socket R3 (LGA2011)
	QPI	最大 9.6 GT/s
	チップセット	Intel C612 PCH
	サポートメモリタイプ	DDR3-2133 / 1866 / 1600 / 1333 MHz RDIMM / LRDIMM ECC
	メモリスロット	8x 288-pin DDR4 DIMM sockets (最大 256GB/RDIMM )
	拡張スロット	2x Full-height Gen3 x 16 ※うち1slotはRAIDカードで使用済み 1x Low-profile Gen3 x 8
	前面用 I/O	なし
	背面 I/O	1x COM、1x VGA、2x USB2.0、2x USB3.0、 3x RJ-45 (1GbE×2+ BMC 管理用×1)
	LAN	2x 1Gb/s Ethernet LAN ports: Intel I350 (10/100/1000 Mb/s) 1x 100Mb/s IPMI_Dedicated LAN(BMC) port (IPMI 2.0 サポート)
	BMC ハードウェアモニタ	マザーボード入力電圧、CPU等温度、FAN、電源等
FDD/ODD		なし (BMC機能として、バーチャルストレージ機能あり)
RAID カード		1x MegaRAID SAS 9271-4i
OS		Windows Storage Server 2016 または iX
付属品		2x 100V 用電源ケーブル (長さ: 1.8m、PSE適合品)、2x 2P-3P 変換コネクタ 1x LANケーブル、ラックレール 一式
動作環境		温度: 5°C ~ 35°C、湿度: 8% ~ 90% (結露なきこと)
保存環境		温度: -40°C ~ 60°C、湿度: 5% ~ 95% (結露なきこと)

## 付録 2. 消費電力/発熱量

---

### 消費電力 / 発熱量 / エネルギー消費効率

型番		NCDUN001T8SAN1W2R (1TB SATA モデル)
消費電力	起動時	134W / 137VA
	動作時最大	131W / 134VA
	アイドル	92W / 96VA
発熱量	最大	482KJ/hr
エネルギー消費効率		J 区分 (*1) 0.4029

\*1 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除した数値です。(2011 年度基準)

株式会社ニューテック  
〒105-0013  
東京都港区浜松町2丁目7-19 KDX 浜松町ビル  
<http://www.newtech.co.jp>

Copyright© 2017, Newtech Co., Ltd. All rights reserved.